
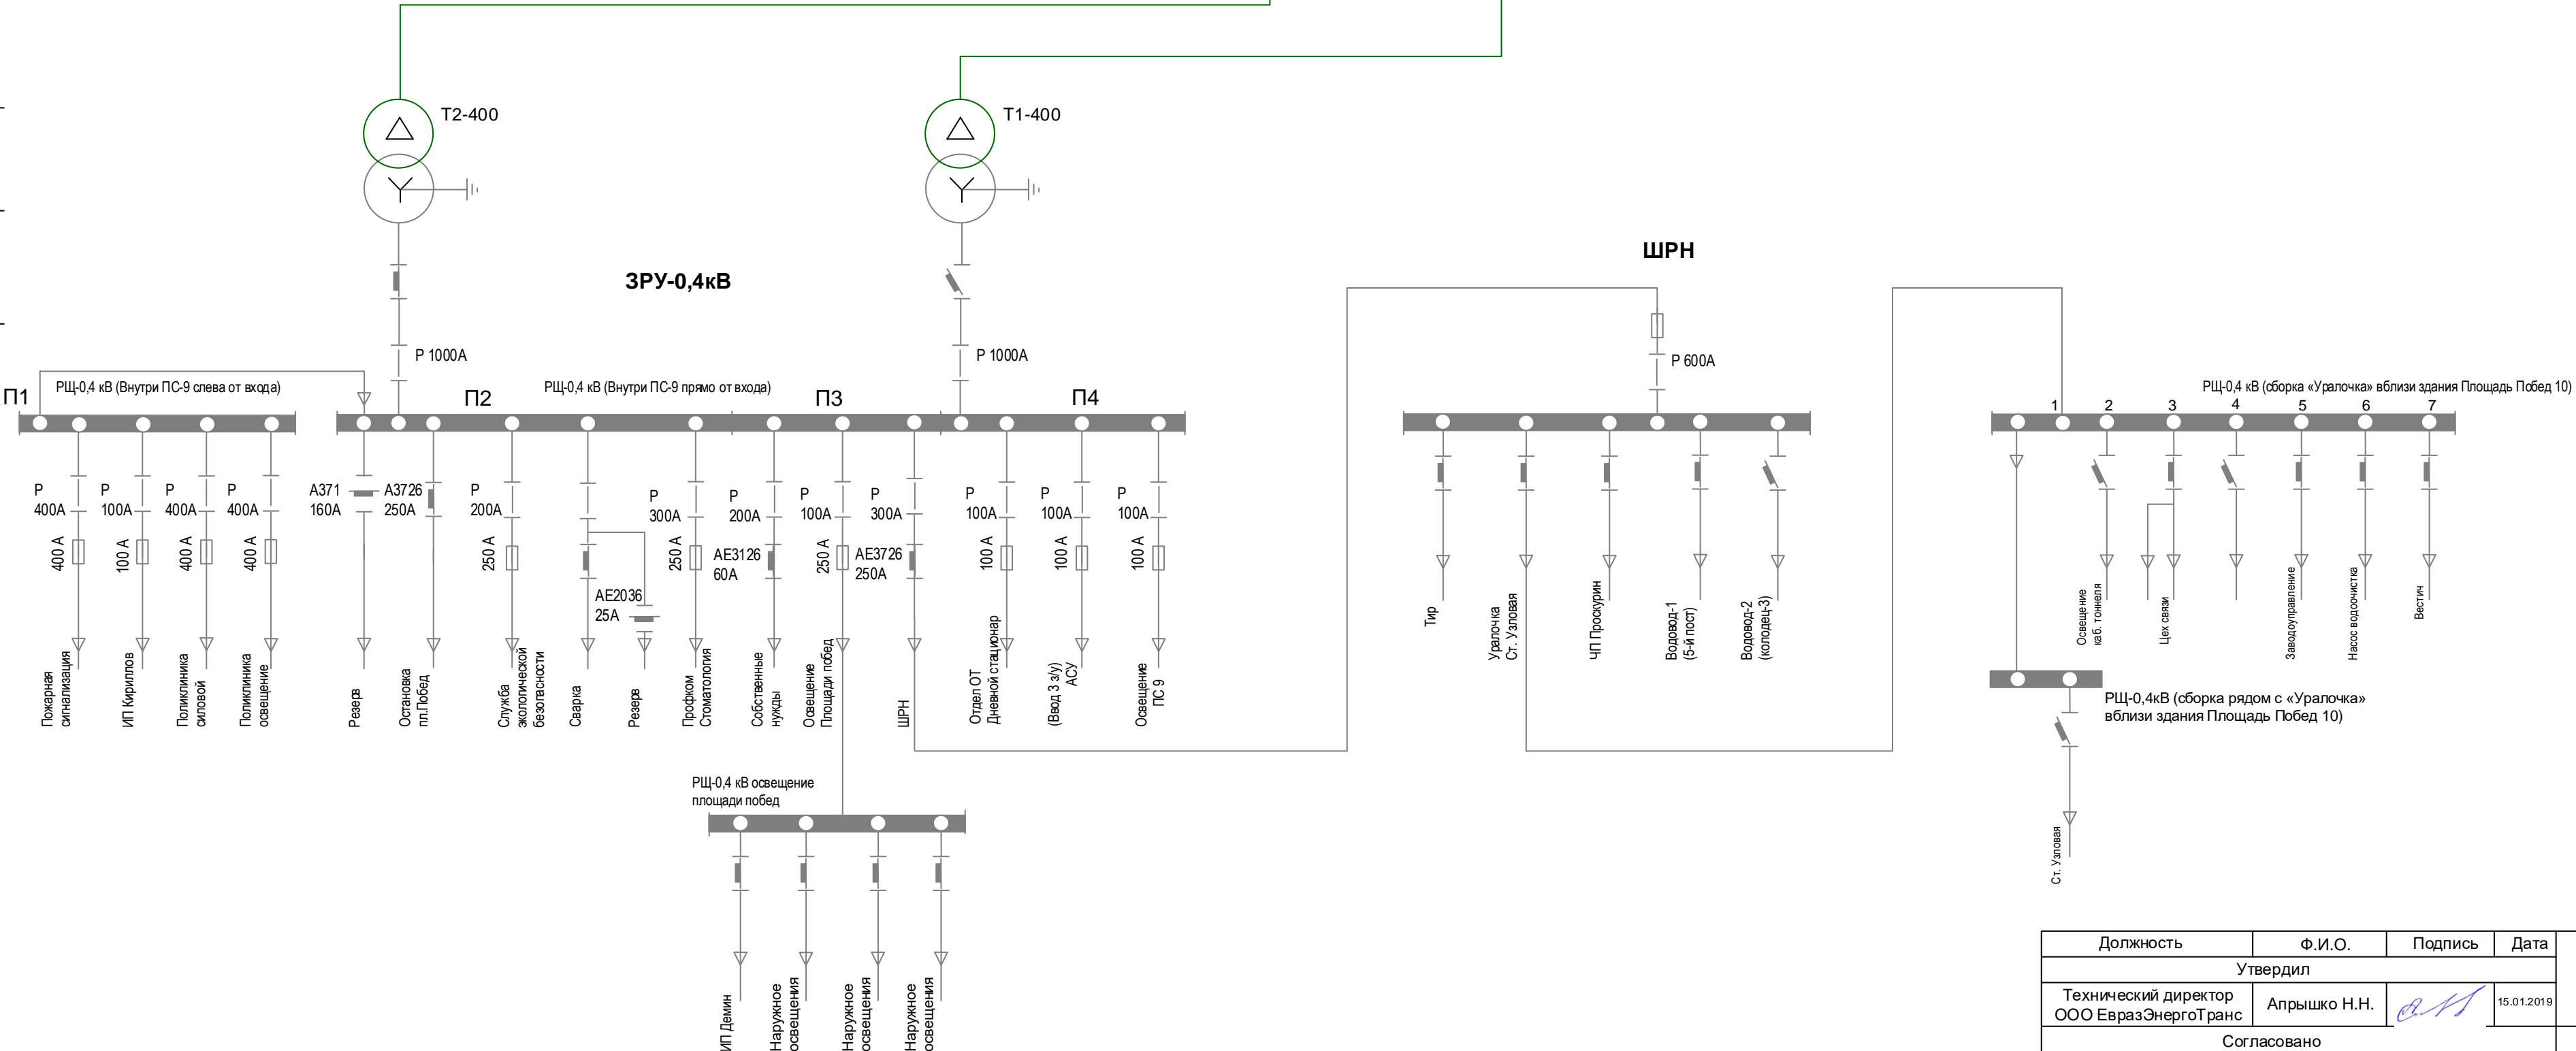


ЗРУ-6 кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Насосная 1 ф.3	ТП АБК (ООО «Сталь»)	Ввод-2 с РП-34	ТН-2 СВ	резерв	РП-3411 ф.2	Т2-400	Т1-400	Насосная I ф.4	ТП-273	ТП-43 ООО «Кортрад»	РП-3411 ф.1	ТН-1 СР	Ввод-1 с РП-34	ПС Трамвайная	ТП-33

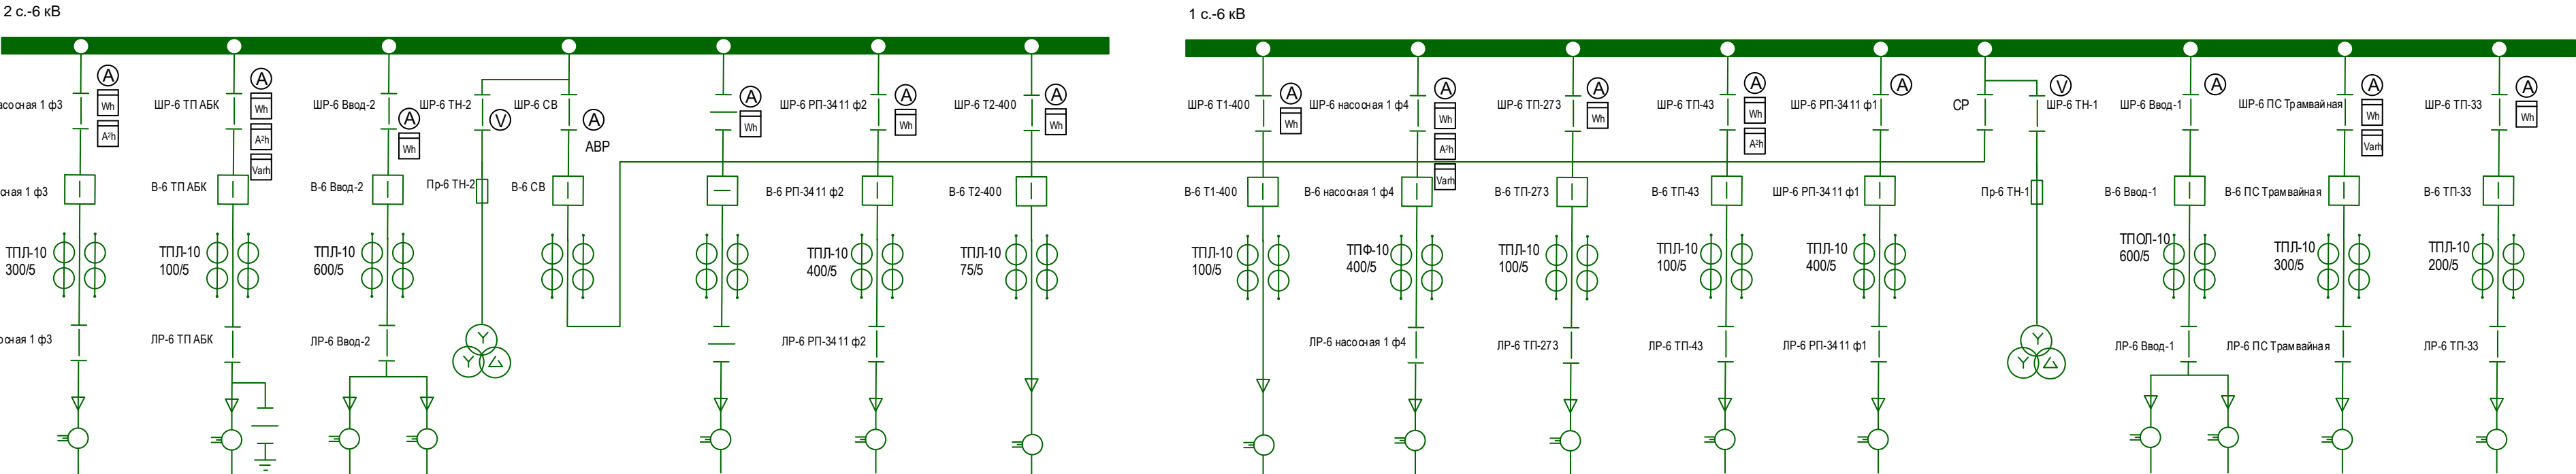

- (A) - Амперметр
 (V) - Вольтметр
 Wh - Счётчик активной эл. энергии
 Varh - Счётчик реактивной эл. энергии

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	ООО ЕвразЭнергоТранс	
Утвердил					
Технический директор ООО ЕвразЭнергоТранс	Апрышко Н.Н.		15.01.2019	Нормальная схема электрических соединений ПС-9 на 2019 год	
Согласовано					
Начальник ЦСиП РП ООО ЕвразЭнергоТранс	Долгих А.Е.		15.01.2019		
Начальник ЦУС ООО ЕвразЭнергоТранс	Иванов С.Н.		15.01.2019		
Начальник службы эксплуатации ООО ЕвразЭнергоТранс	Воронов Ю.В.		15.01.2019		
Исполнитель					
Старший диспетчер ОДС ООО «ЕвразЭнергоТранс»	Бондаренко А.Б.		15.01.2019		