Номер ячейки	1	2	3	4	5
Наименование линии	Резерв	Ввод 2 (РП-25Б яч.№18)	Ввод 1 (РП-25Б яч.№10)	Т-1	Т-2

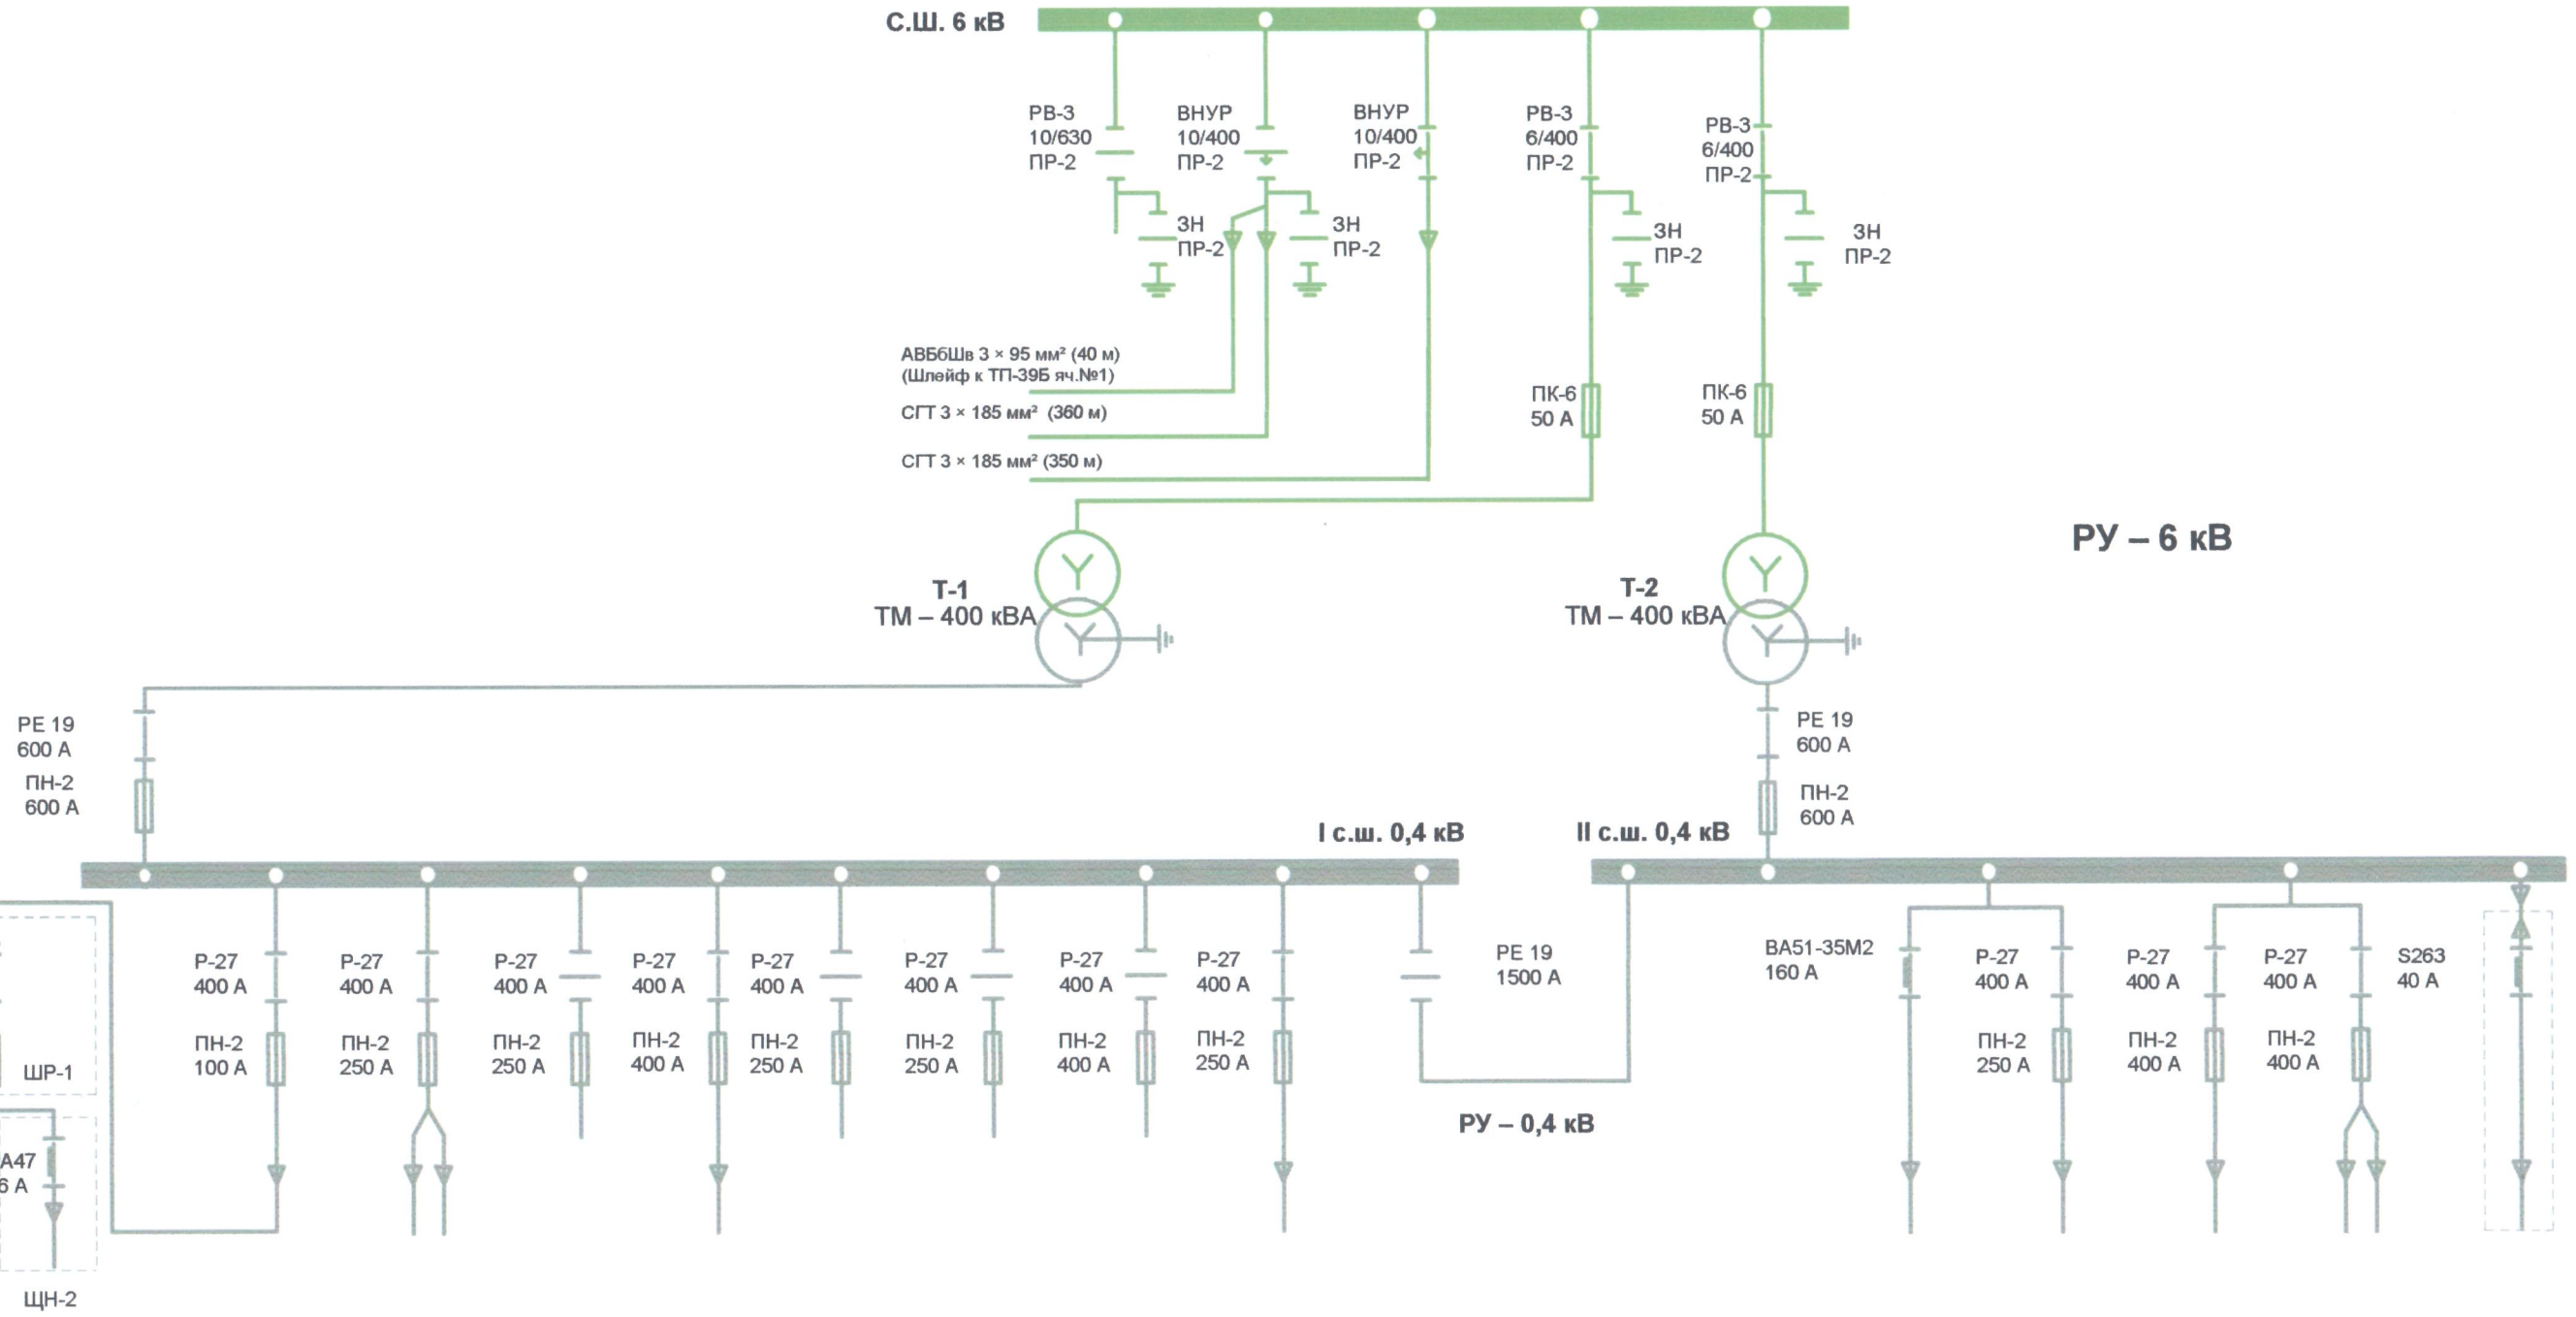

Номер ячейки	ШР-1		1	2				3				4	5	6				ЩН-1
Наименование линии	ЩН-1 Табло (остановка)	ЩН-2 Обогрев РУ-6 кВ	Ввод 1	Освещение ТП	ГРЩ здания ул. Рудокопровая 1 (АО «ЕВРАЗ ЗСМК»)	Резерв	Освещение типографии (АО «ЕВРАЗ ЗСМК»)	Резерв	Резерв	Резерв	Питание типографии (АО «ЕВРАЗ ЗСМК»); Шкаф АСКУЭ	Межсекционный рубильник	Ввод 2	Спиртсклад (ФЛ Баранова Н.В.)	Гараж ОАО "Запсибэлектро монтаж"	МЗУ ОАО "Запсибэлектро монтаж"	СТО ОАО "Запсибэлектро монтаж"	МТС (ПАО «МТС»)

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Утвердил			
Технический директор ООО ЕвразЭнергоТранс	Н.Н. Апрышко		12.2023
Согласовано			
Начальник ЦСиП РП ООО ЕвразЭнергоТранс	О.И. Иванов		12.2023
Начальник ЦУС ООО ЕвразЭнергоТранс	С.Н. Иванов		12.2023
Заместитель технического директора по эксплуатации ООО ЕвразЭнергоТранс	Ю.В. Воронов		12.2023

ООО ЕвразЭнергоТранс

Нормальная схема электрических соединений ТП-39 на 2024 год

Вводится в действие с «28» 12.23 (дата)

вед. инженер ПТО ЦСиП РП

«28» 12.23 (дата, подпись)