
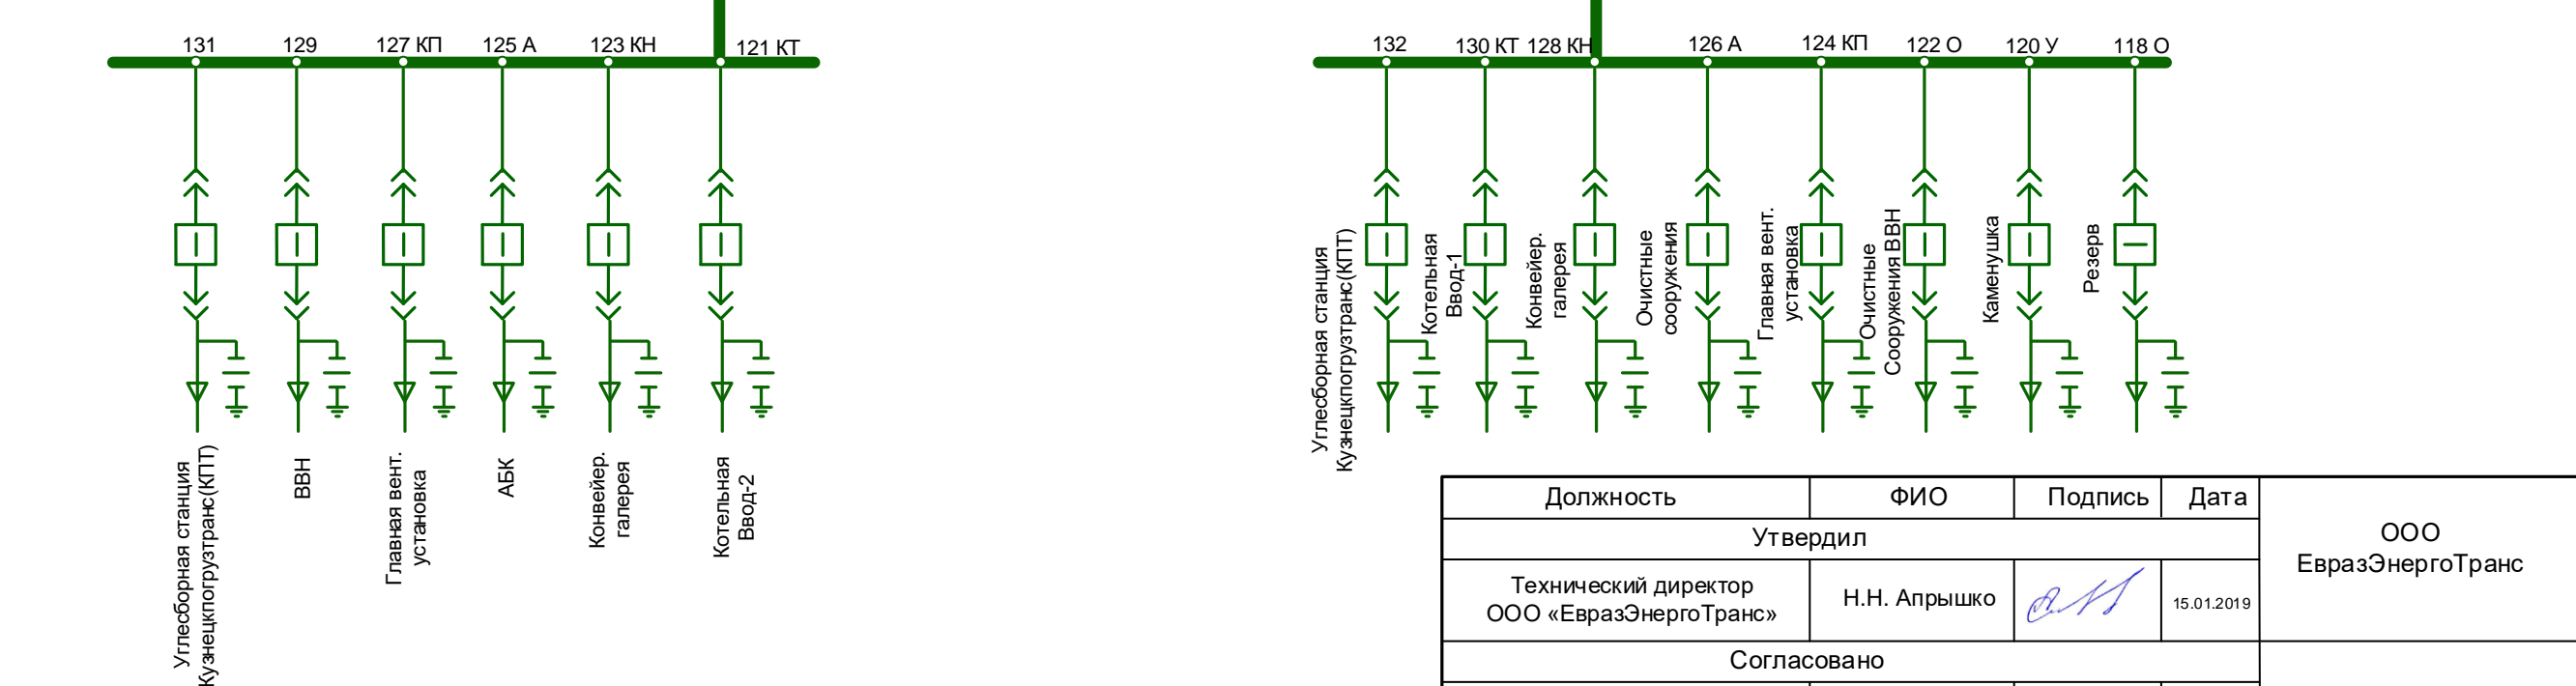

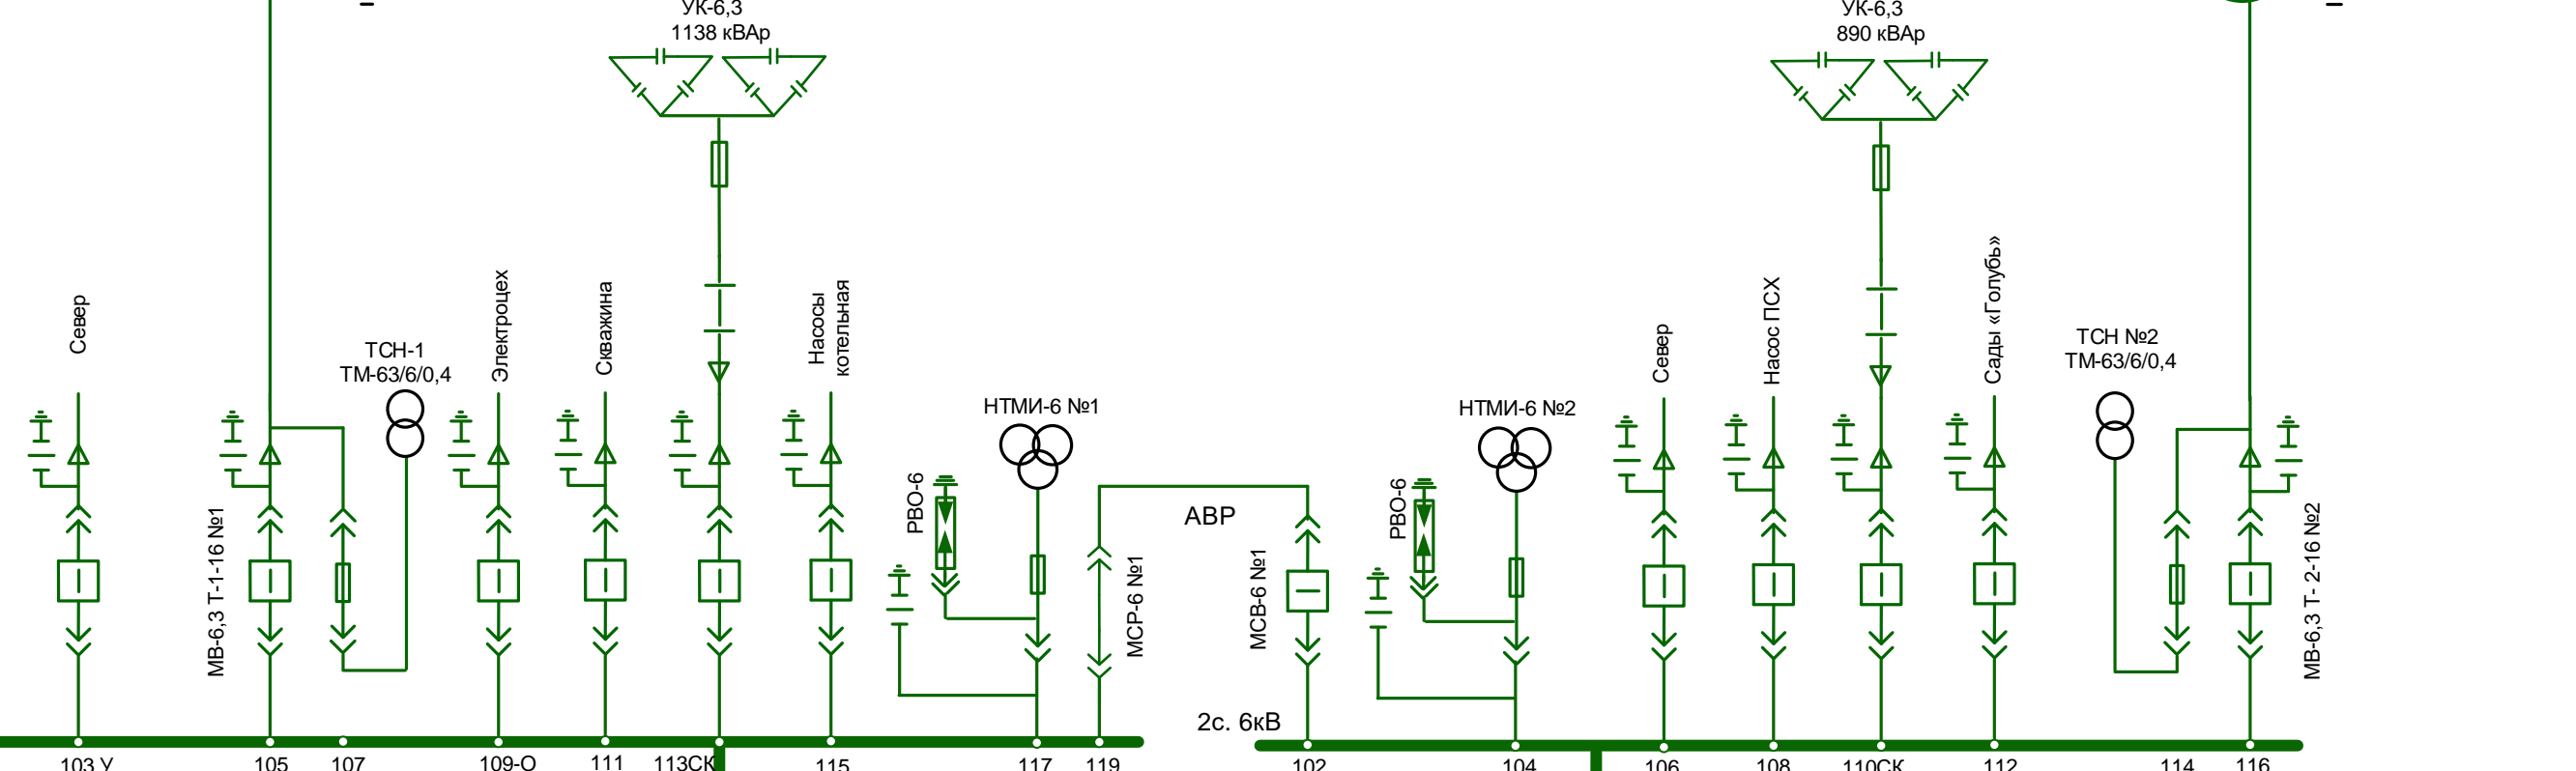


ТДТНШ-16/110/6,3/6,6

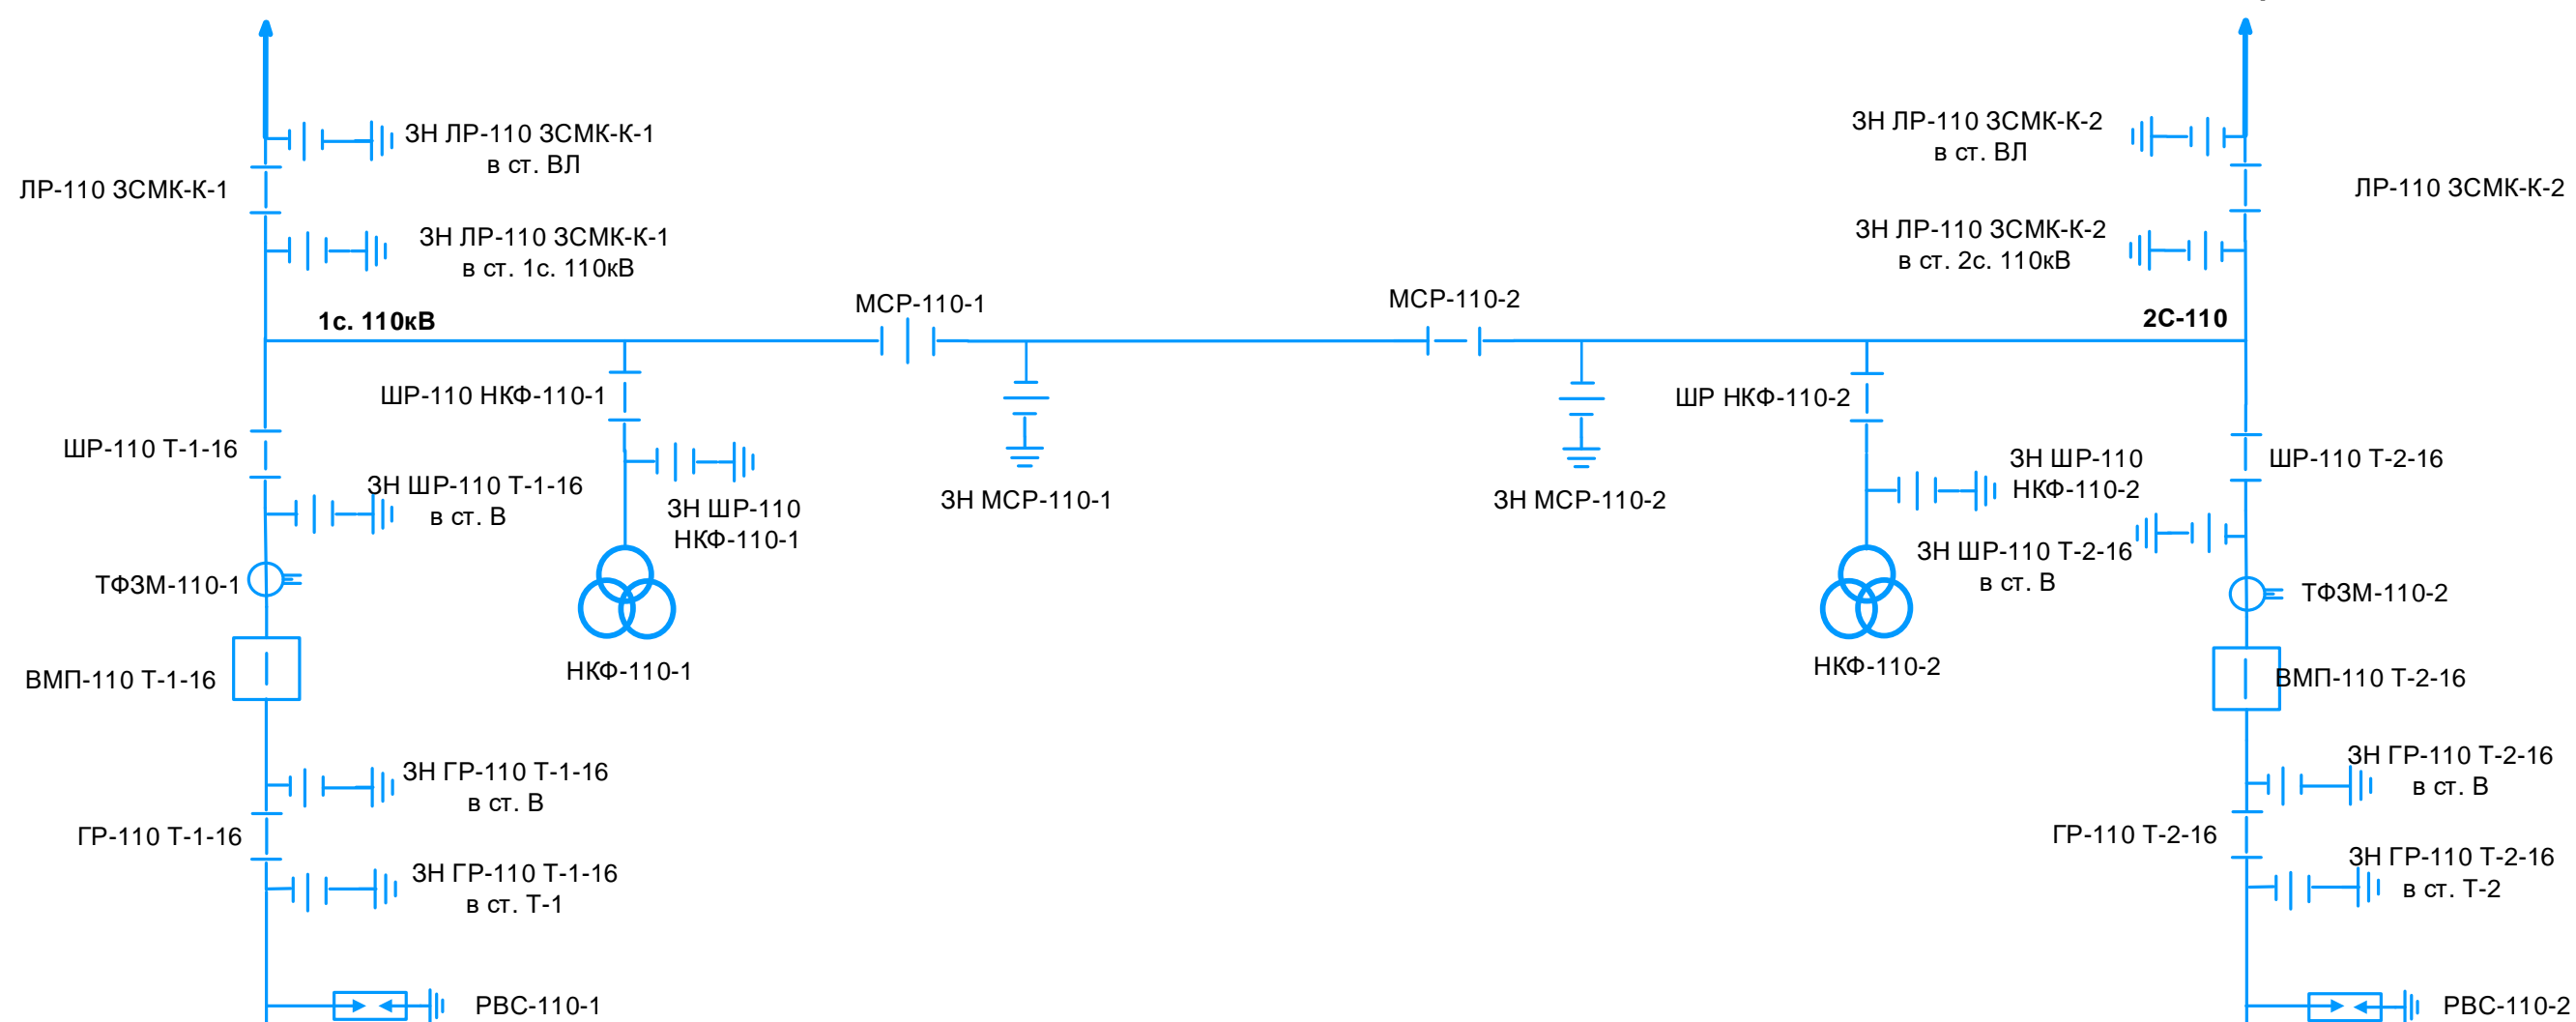

Должность	ФИО	Подпись	Дата	ООО ЕвразЭнергоТранс
Утвердил				
Технический директор ООО «ЕвразЭнергоТранс»	Н.Н. Апрышко		15.01.2019	Нормальная схема электрических соединений ПС 110 кВ Есаульская-5 на 2019 год
Согласовано				
Начальник службы эксплуатации ООО «ЕвразЭнергоТранс»	Воронов Ю.В.		15.01.2019	
Начальник ЦУС ООО «ЕвразЭнергоТранс»	Иванов С.Н.		15.01.2019	
Начальник ЦСИП СП ООО «ЕвразЭнергоТранс»	Шишов А.В.		15.01.2019	
Исполнитель				
Старший диспетчер ОДС ЕЭТ	Бондаренко А.Б.		15.01.2019	