

РГПЗ-2-110/1250

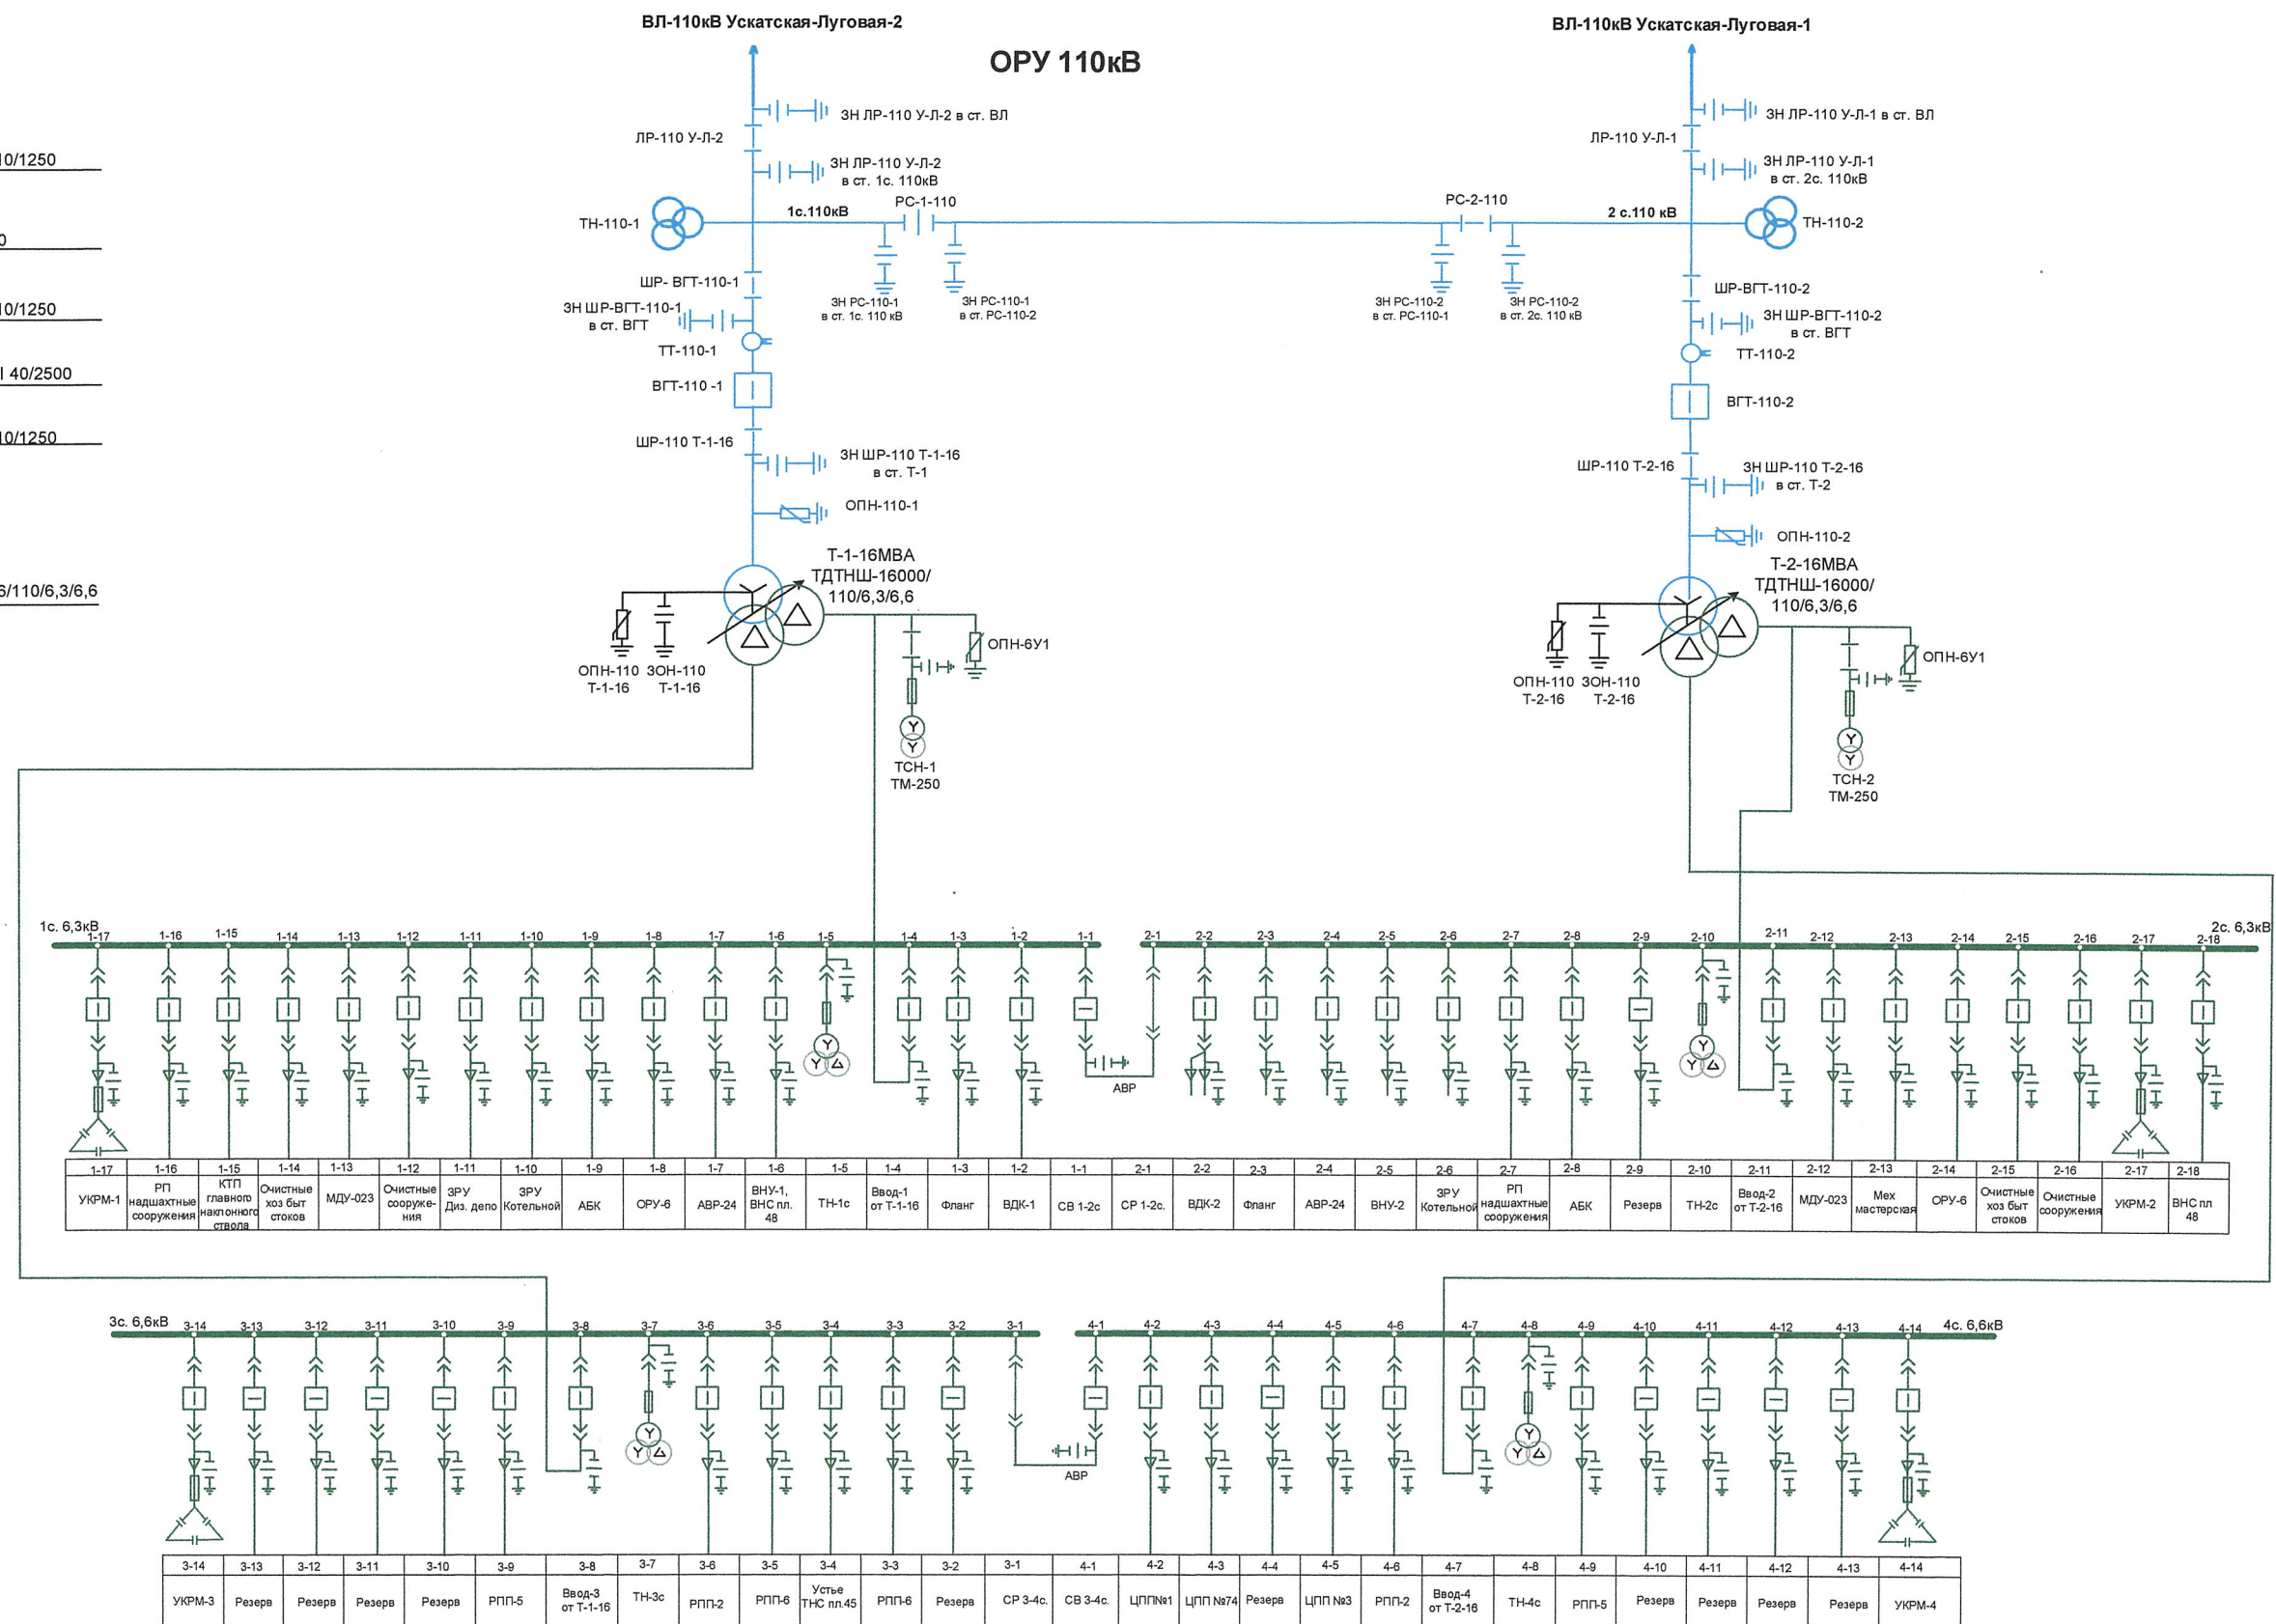
НАМИ-110





РГПЗ-1-110/1250

ВГТ-110-II 40/2500

РГПЗ-1-110/1250

ТДТНШ-16/110/6,3/6,6



Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	ООО «ЕвразЭнергоТранс»
Утвердил				
Технический директор ООО «ЕвразЭнергоТранс»	Апрышко Н.Н.		12.2022	
Согласовано				
Зам. технического директора по эксплуатации ООО«ЕвразЭнергоТранс»	Воронов Ю.В.		12.2022	Нормальная схема электрических соединений ПС 110 кВ Ерунаковская VII на 2023 год
Начальник ЦСИП СП ООО «ЕвразЭнергоТранс»	Шишов А.В.		12.2022	
Начальник ЦУС ООО «ЕвразЭнергоТранс»	Иванов С.Н.		12.2022	