


РГПЗ-2-110/1250
НАМИ-110
РГПЗ-1-110/1250
ВГТ-110 -II 40/2500
РГПЗ-1-110/1250
ТДТНШ-16/110/6,3/6,6

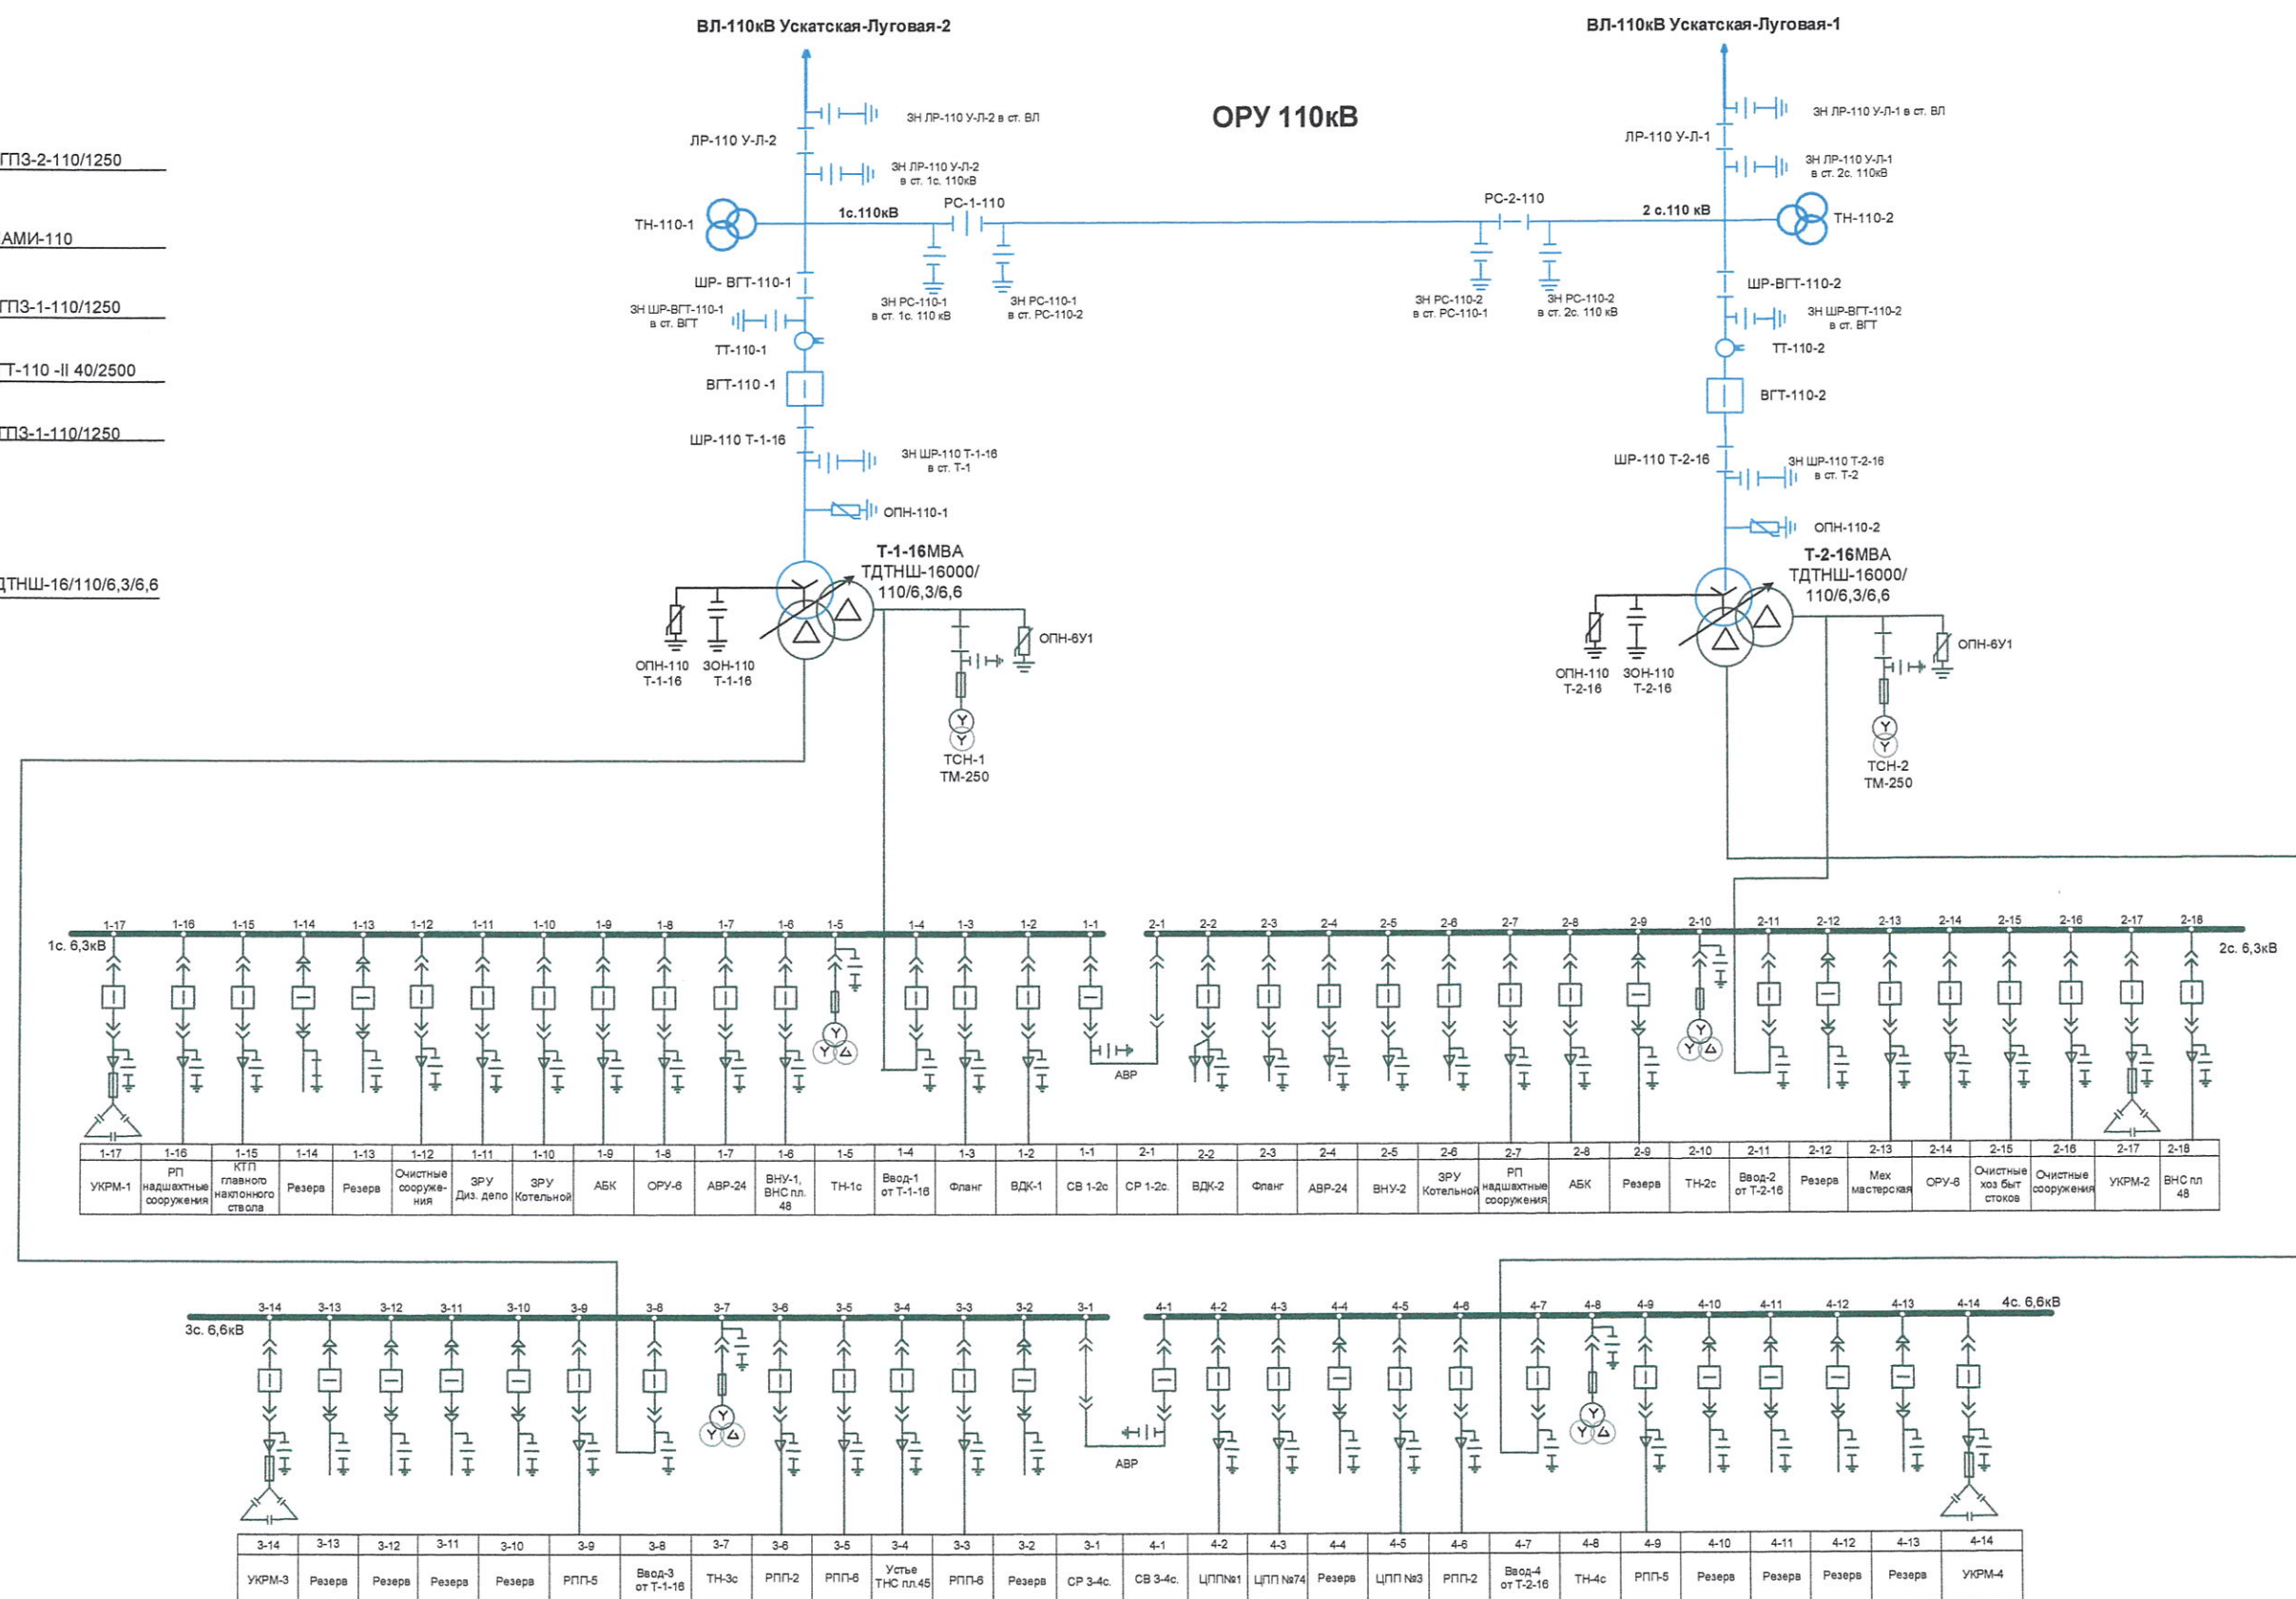

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	
Утвердил				ООО «ЕвразЭнергоТранс»
Технический директор ООО «ЕвразЭнергоТранс»	Апрышко Н.Н.		12.2023	
Согласовано				Нормальная схема электрических соединений ПС 110кВ Ерунаковская VIII на 2024 год
Зам. технического директора по эксплуатации ООО «ЕвразЭнергоТранс»	Воронов Ю.В.		12.2023	
Начальник ЦСиП СП ООО «ЕвразЭнергоТранс»	Шишов А.В.		12.2023	
Начальник ЦУС ООО «ЕвразЭнергоТранс»	Иванов С.П.		12.2023	