

Ввод 2  
(РП-25Б яч.№14)







ААБГ 3\*120 (700м)

РВ  
10/400

Т-2  
ТМ – 630 кВА

АВМ-15Н  
1500 А

РЕ 19-45  
2500 А

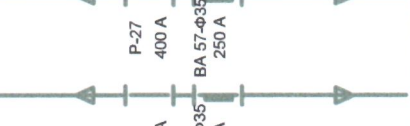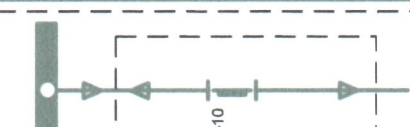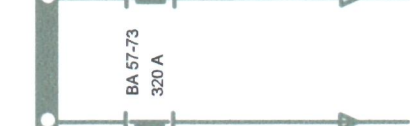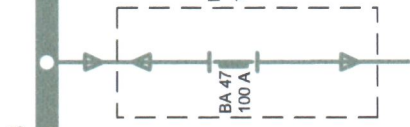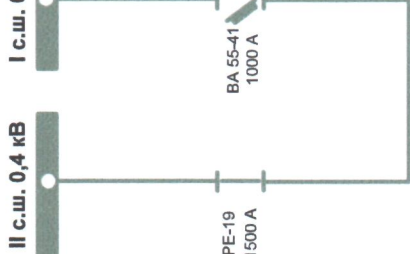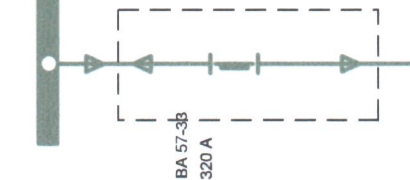

Ввод-1  
(РП-25Б яч.№1а)






ААШв 3\*120 (685м)

РВ  
10/400

Т-1  
ТМ – 630 кВА

ВА 55-43  
1600 А

РЕ 19-45  
2500 А

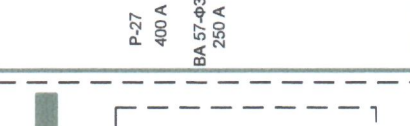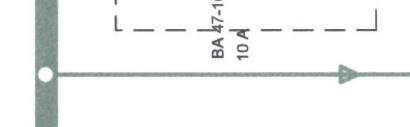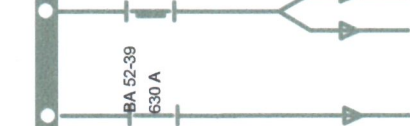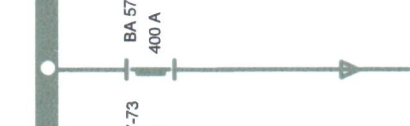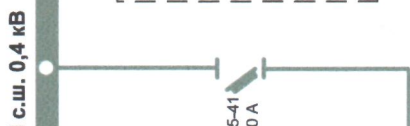

№ ячейки	Автосфера (ООО «Картель» Ввод 2
----------	---------------------------------------

1	2	3			4		5	6	7		8				
Ввод 2	ООО "Инвест-Центр" (ТЦ Доминго Ф.2)		ЧП Корзинкин Ввод 2 (ИП Корзинкин В.А.)	Склад-магазин (ООО «Каргель»)	Стройремонт пром (ФЛ Уфимцев А.Ю.)	Межсекционный рубильник	Межсекционный автомат	ИП Можухин	Освещение ТП Трансформатор 220/36 В	Ввод 1	Автосфера (ООО «Каргель») Ввод 1 (ФЛ Миллер А.Ф.)	Хранение деталей (Гаражные боксы) (ФЛ Миллер А.Ф.)	Тринити-трансгаз (ООО «Тринити»)	ЧП Корзинкин Ввод 1 (ИП Корзинкин В.А.)	ООО "Инвест-Центр" (ТЦ Доминго Ф.1)
		УРБ ЦРСД													

Тепломир Ввод 1 (ИП Романов А.В.)	Тепломир Ввод 2 (ООО «ТАПС»)
--	------------------------------------

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Технический директор ООО ЕвразЭнергоТранс	Н.Н. Апрышко		10.2023
Согласовано			
Начальник ЦСиП РП ООО ЕвразЭнергоТранс	О.И. Иванов		10.2023
Начальник ЦУС ООО ЕвразЭнергоТранс	С.Н. Иванов		10.2023
Заместитель технического директора по эксплуатации ООО ЕвразЭнергоТранс	Ю.В. Воронов		10.2023

ООО ЕвразЭнергоТранс	Нормальная схема электрических соединений ТП-ЦРСД на 2024 год
Вводится в действие с «28» 12.23  «28» 12.23 (дата, подпись)	