


Наименование	ВЛ-35 кВ Л-1	Мостик 35 кВ	
решетки	БСГТ-35 Л-1		
Выключатель	БСГТ-35 III	РДЗ-1-35Б-1000	БСГТ-35 III
Разъединитель	РДЗ-1-35Б-1000		РДЗ-1-35Б-1000
Параметры ВЛ	L=3 км		

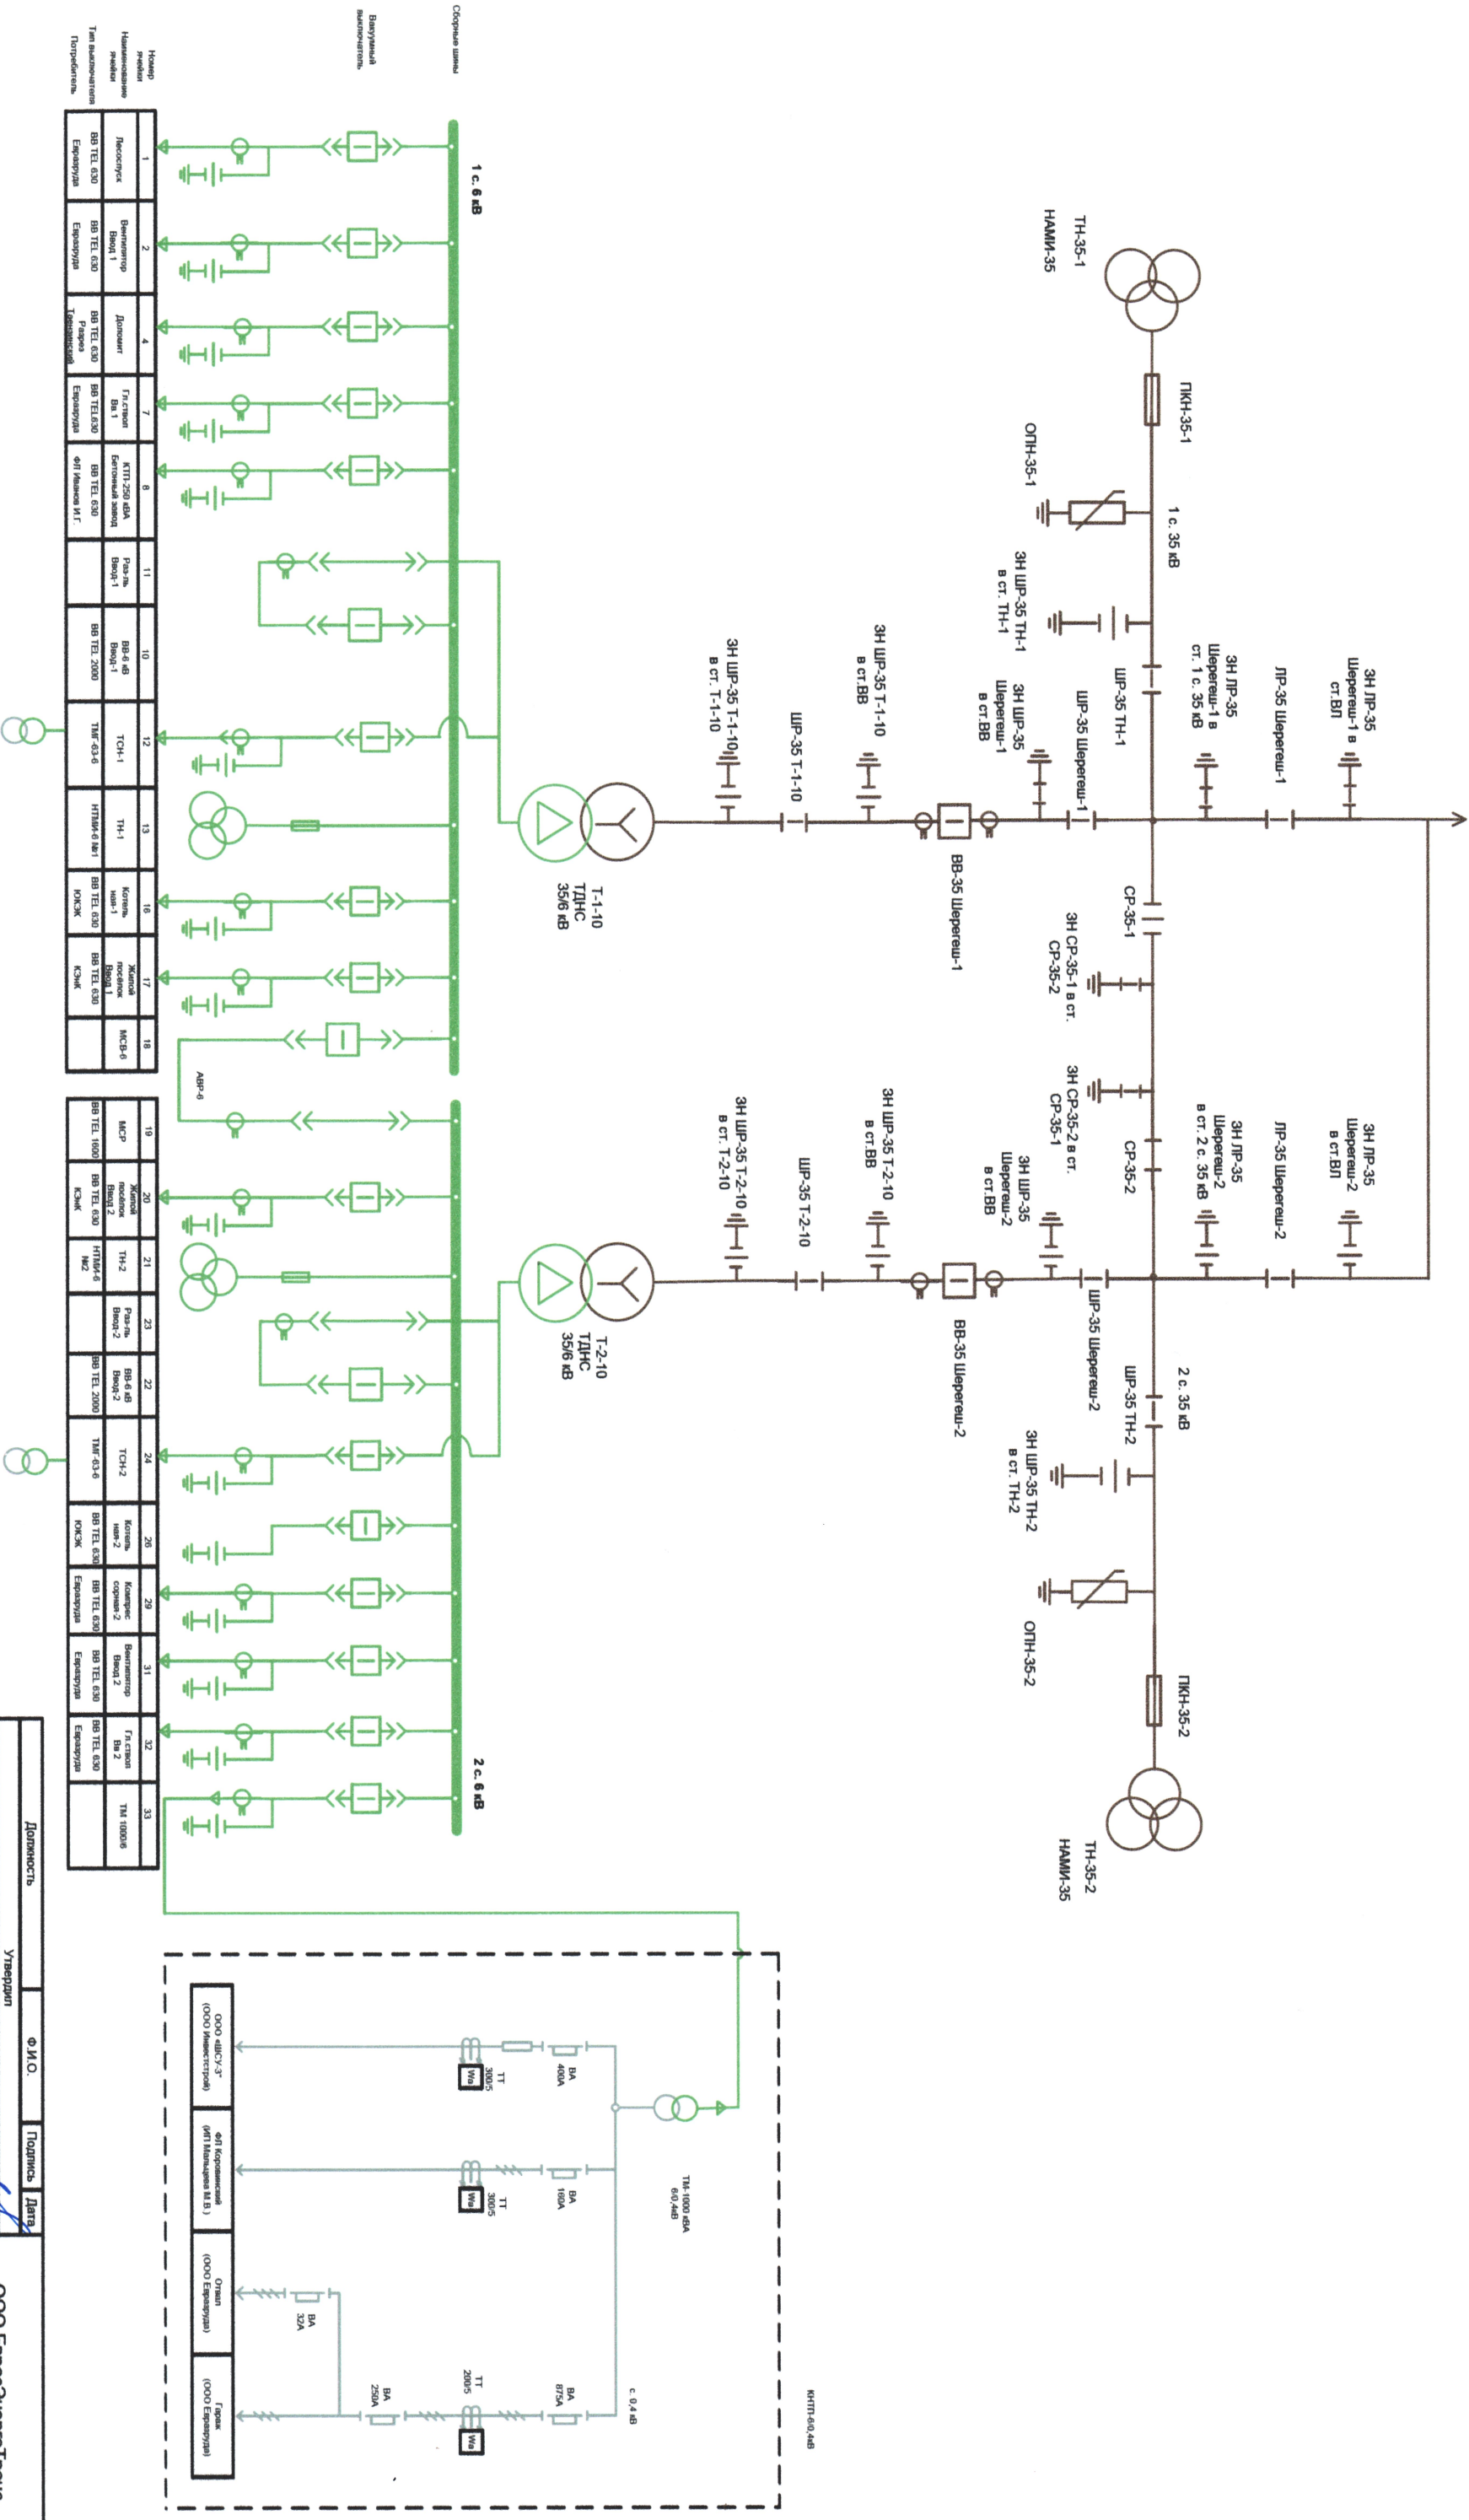

Должность		Ф.И.О.		Подпись		Дата	
Утвердил		Н.Н. Апушко				12.2023	
Технический директор		ООО ЕвразЭнергоТранс					
Сотласовано		О.М. Иванов				12.2023	
Начальник ЦСМТ РП		ООО ЕвразЭнергоТранс					
Начальник ЦУС		ООО ЕвразЭнергоТранс		С.Н. Иванов		12.2023	
Заставитель технического директора		по эксплуатации ООО ЕвразЭнергоТранс		Ю.В. Воронцов		12.2023	

Нормальная схема  
электроснабжения  
ГЭС 35кВ Шерешу 3  
на 2024 год

Внесена в редакцию с. 18.12.2023  
Белкина И.В.  
18.12.2023

Утверждено