

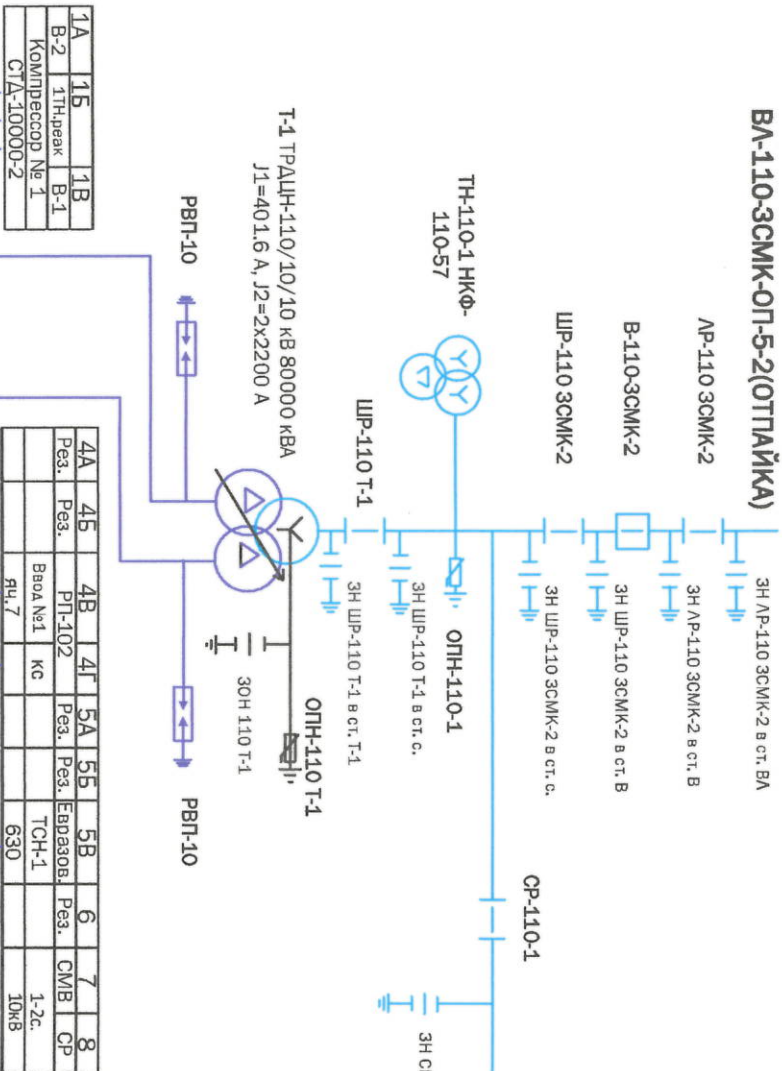


ВА-110-3СМК-0П-5-2(ОТПАЙКА)

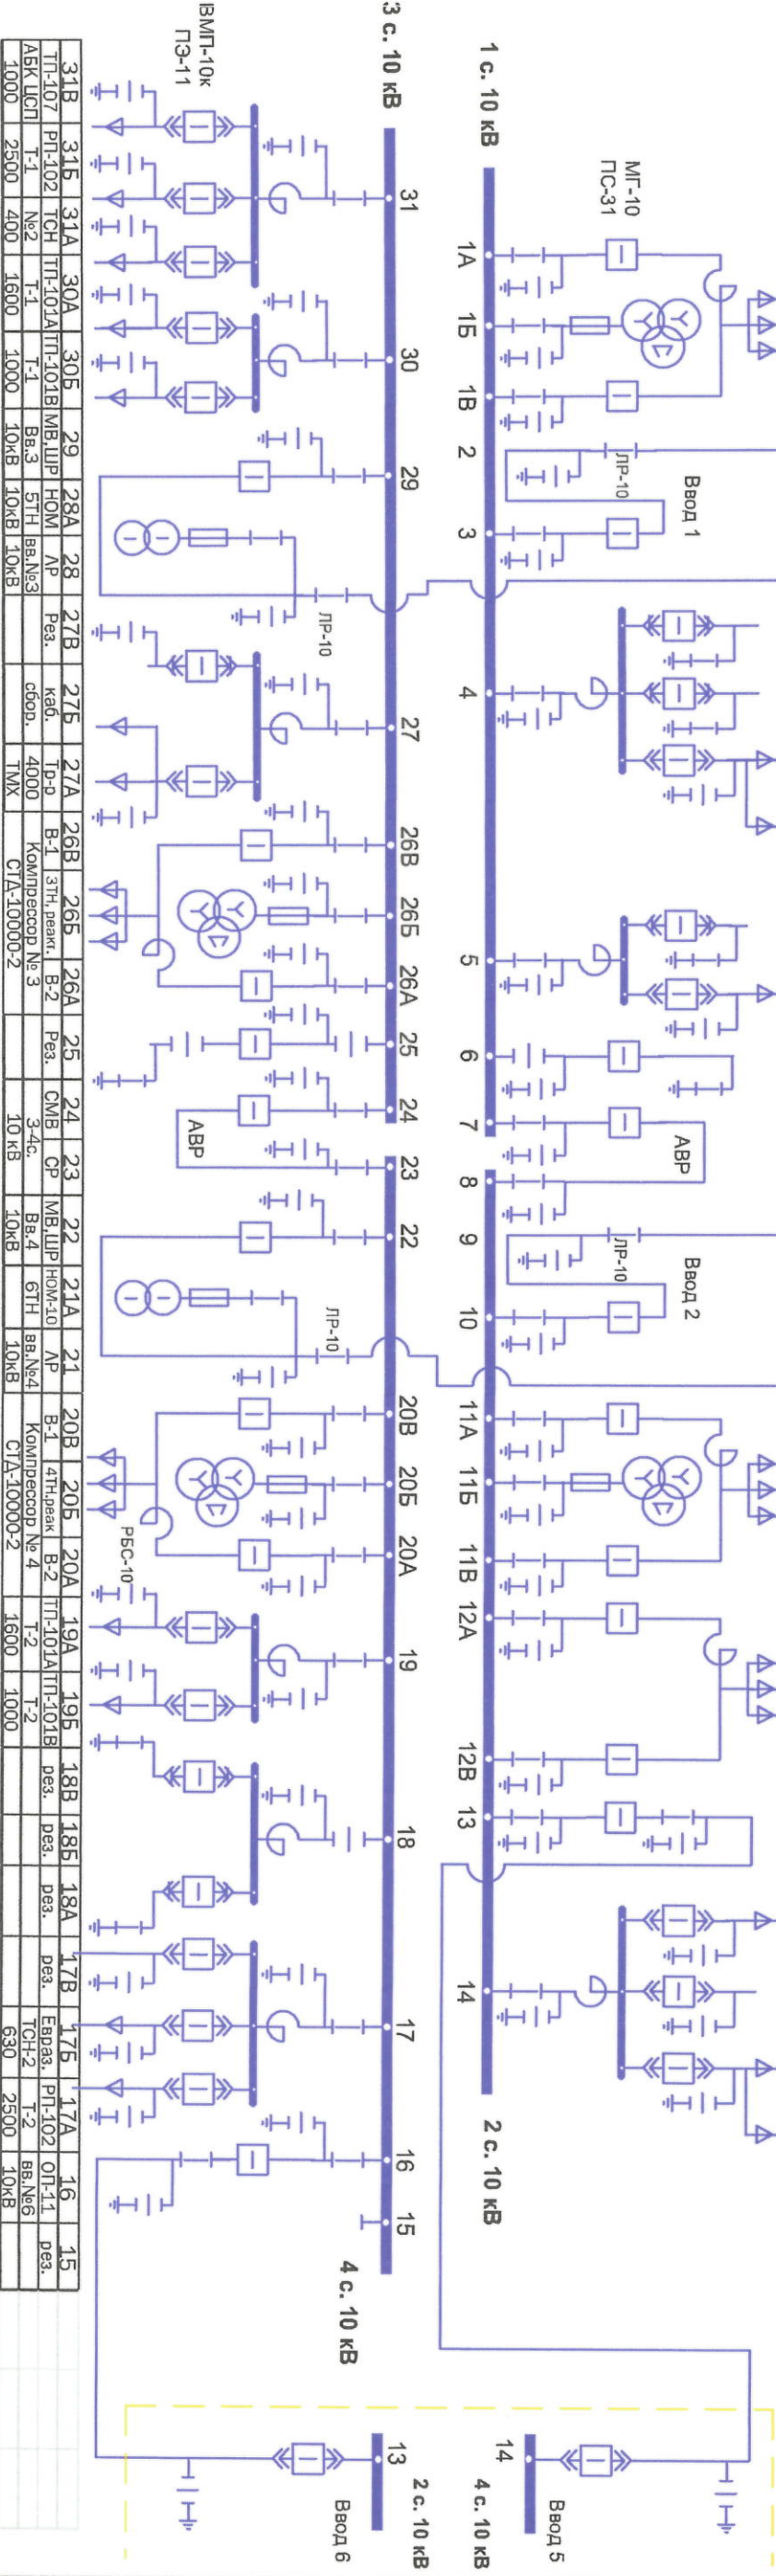

ВА-110-3СМК-0П-5-1(ОТПАЙКА)

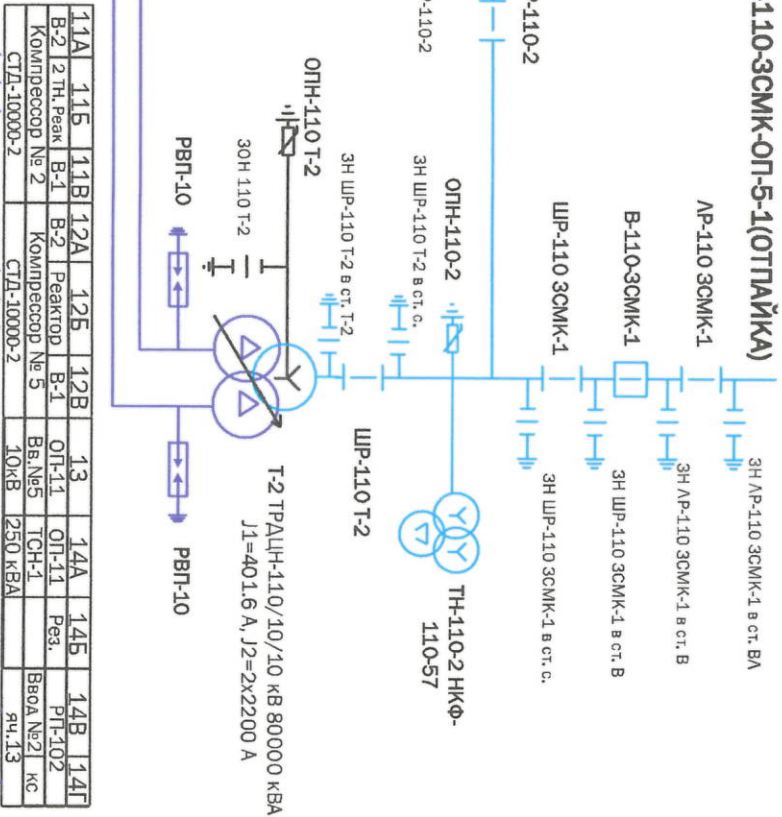

31В	31Б	31А	30А	30Б	29	28А	28	27В	27Б	27С	27А	26В	26Б	26А	25	24	23	22	21А	21	20В	20Б	20А	19А	19Б	18В	18Б	18А	17В	17Б	17А	16	15
ТН-107	РН-102	ТН	ТН-101А	ТН-101В	МВ, ШР	НМ	ВР	Рез.	каб.	Т-р	В-1	3ТН, реакт.	В-2	Рез.	СМВ	СР	МВ, ШР	НМ-10	ВР	В-1	4ТН, реакт.	В-2	ТН-101А	ТН-101В	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	Рез.	РН-102	ОН-11	Рез.	
АВК ЦП	Т-1	№2	Т-1	Т-1	Вв.3	5ТН	Вв.№3	сбод.	4000	Компеекод	№ 3	3-4с.	Вв.4	6ТН	Вв.4	Компеекод	№ 4	Т-2	Т-2	Т-2	Т-2	Т-2	Т-2	Т-2	Т-2	Т-2	Т-2	Т-2	Т-2	Вв.№6	Вв.№6	Вв.№6	
1000	2500	400	1500	1000	10кВ	10кВ	10кВ	10кВ	10кВ	10кВ	СГ/А-10000-2	10 кВ	10кВ	10кВ	СГ/А-10000-2	1600	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	

Должность	ФИО	Подпись	Дата
Технический директор	Андреев Н.Н.		12.2020
Начальник службы эксплуатации	Воронов Ю.В.		12.2020
Начальник ЦП	Иванов С.Н.		12.2020
Начальник ЦП	Шулов А.В.		12.2020
Исполнитель	Бондаренко А.Б.		12.2020

Нормальная схема
электрических соединений
ПС 110 кВ Опорная-10
на 2021 год