

ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС I цепь с отпайками

ВЛ 110 кВ Южно-Кузбасская ГРЭС-Томь-Усинская ГРЭС II цепь с отпайками

РДЗ-2-110Б/1000НУХЛ1

НКФ-110-БЗУ1

РДЗ-1-110Б/1000НУХЛ1

ВГТ-110 II-40/2500У1

ТРДН-40000/110/Б-У1

РТДТГ-10-40000-0,1У3

ВВЭ 10-М

2НОМ 6000/100 В

ТМ-160/10У1

НТМИ-6

ВВЭ 10-М


2НОМ 6000/100 В


ТМ-160/10У1

НТМИ-6

ОРУ 110 кВ

ЗРУ 6 кВ

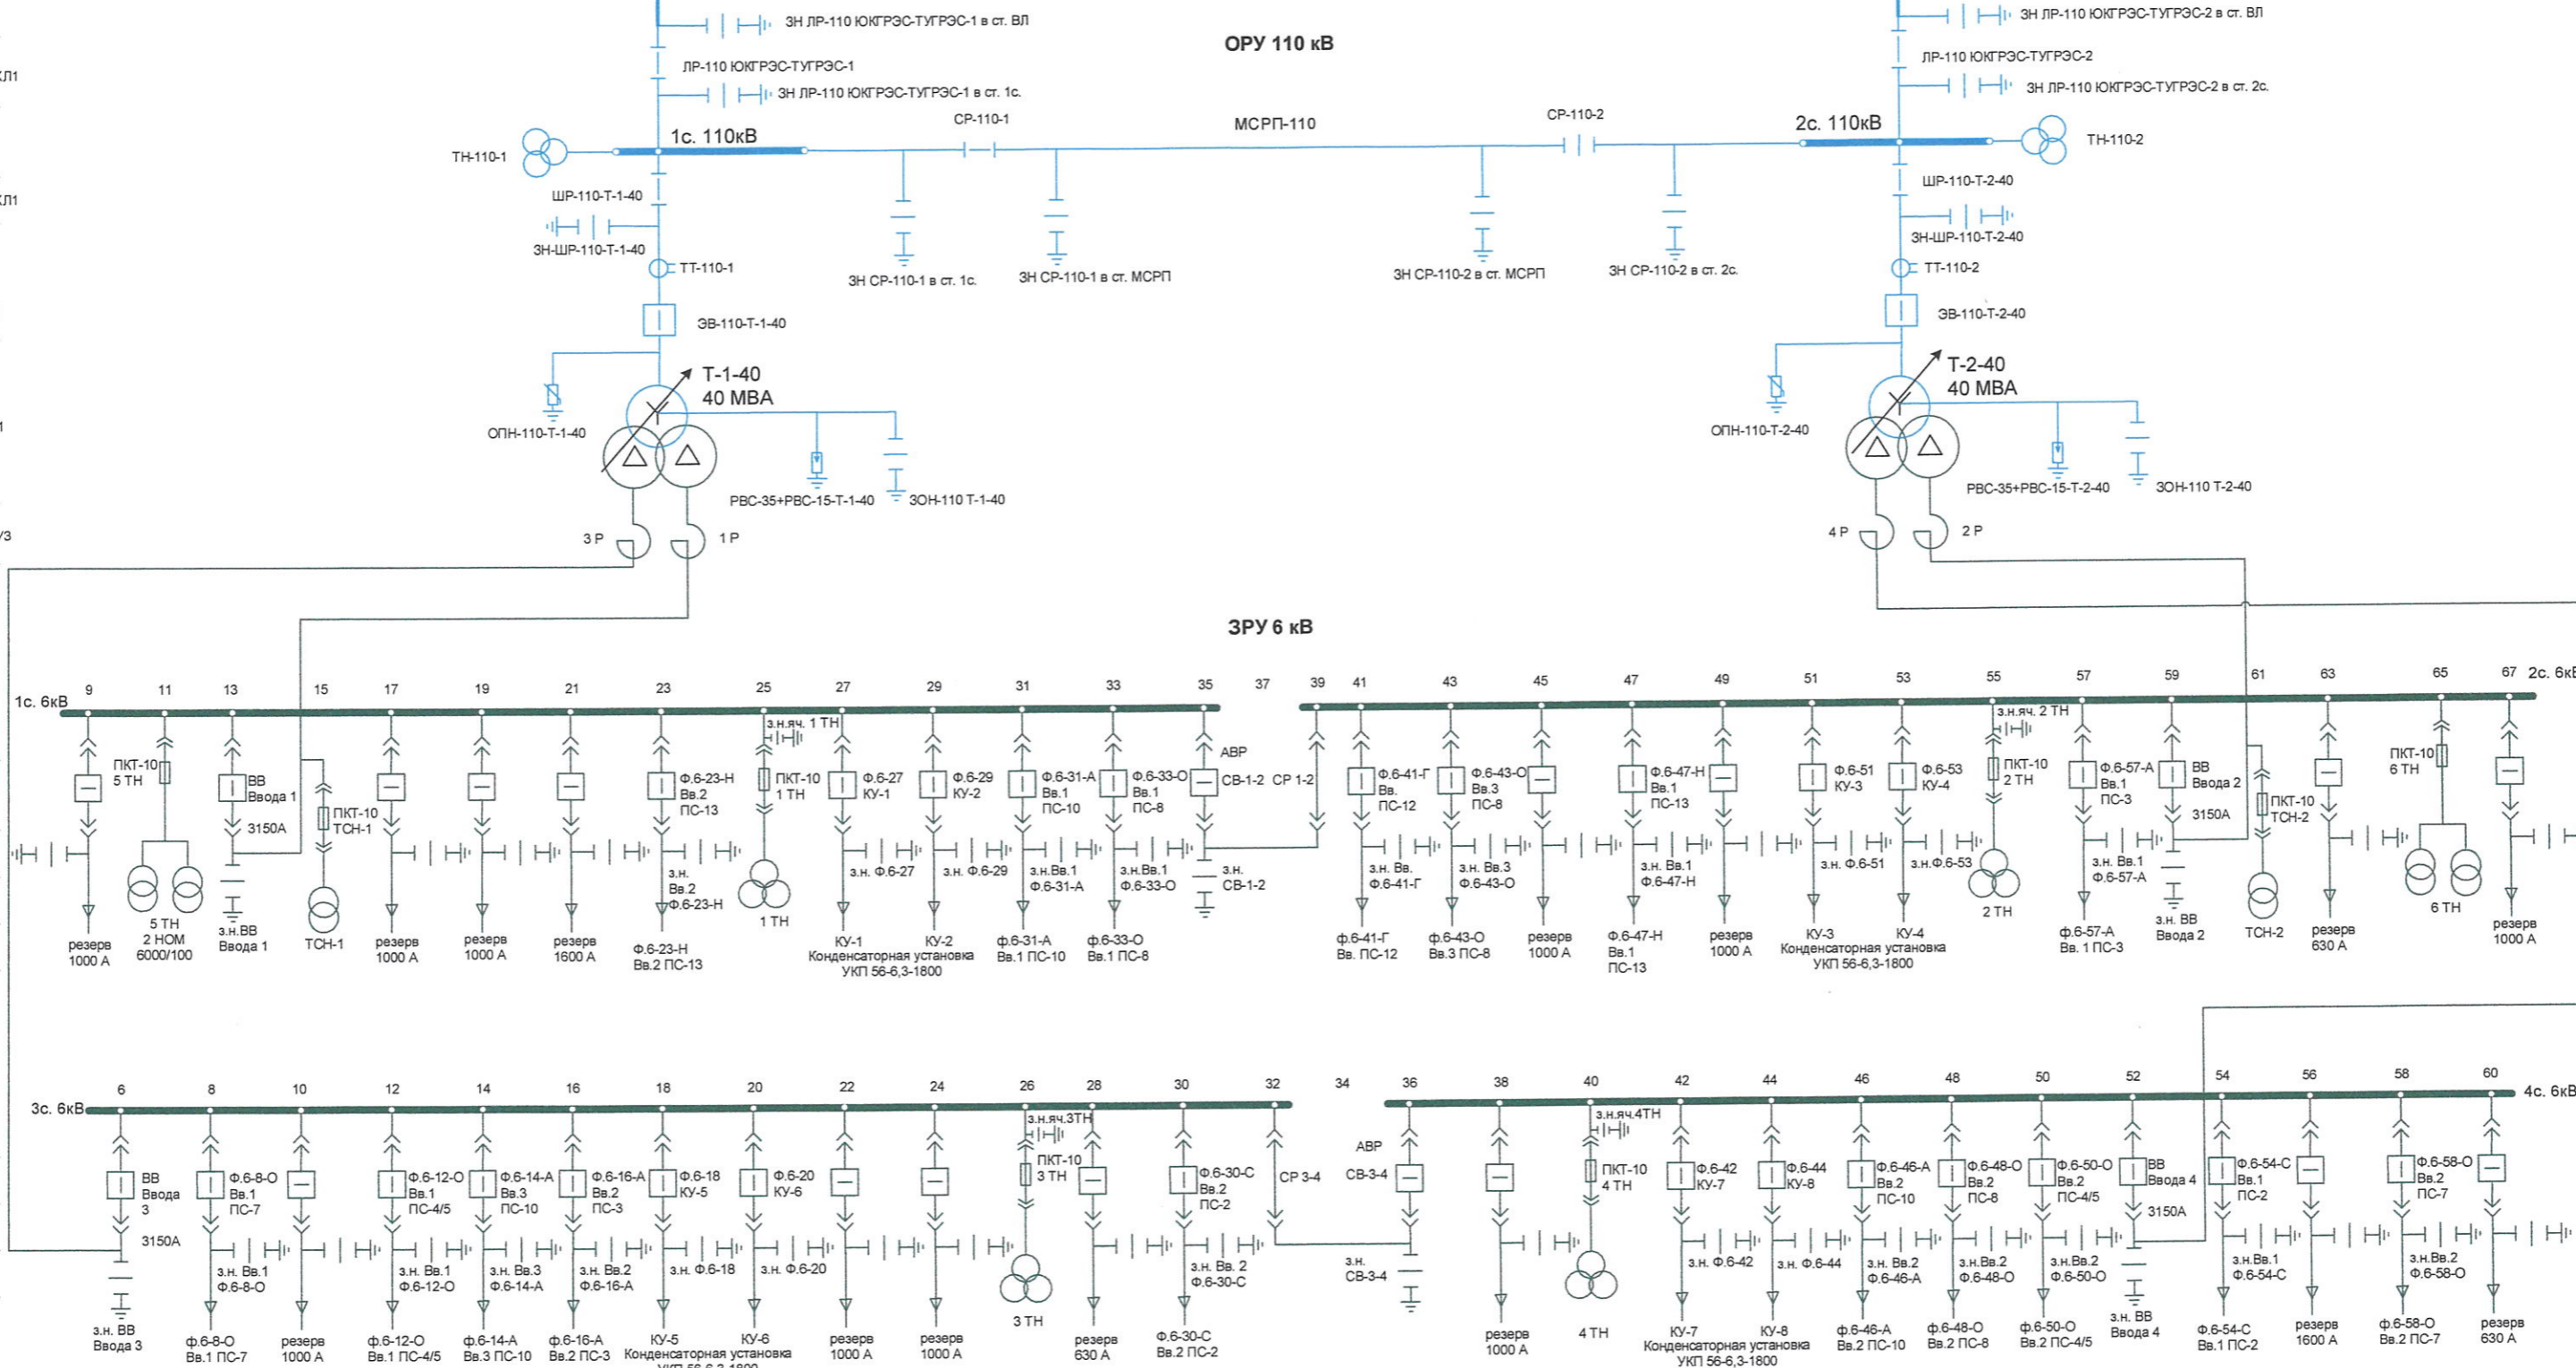

Утвердил				ООО «ЕвразЭнергоТранс»
Должность	Фамилия, инициалы	Подпись (собственноручная/УКЭП)	Дата	
Технический директор ООО «ЕвразЭнергоТранс»	Апрышко Н.Н.		16.10.23	Нормальная схема электрических соединений ПС 110 кВ Обогащительная на 2024 г. Вводится в действие с 01.01.2024
Согласована с субъектом оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике				
Должность	Фамилия, инициалы	Реквизиты письма о согласовании (дата и исходящий номер)		
Первый заместитель директора-главного диспетчера Филиала АО «СО ЕЭС» Кемеровского РДУ	Кулешков Д.А.	31.10.2023, Р2-61-И-19-2712		Гл. специалист ЦУС Волков Н.В. 11.10.2023