






Номер ячейки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Наименование линии	ШИНА	Резерв	ТП-3111 ТОО СИБИРЬ	Т1 1000 кВА	Ввод 1 (РП-255 яч. №7) 2(АСГ 3х120 мм ²)	Трансформатор напряжения 1 с. 6кВ	Секционный выключатель		Ввод 2 (РП-255 яч. №17) 2(АСГ 3х120 мм ²)	Трансформатор напряжения 2 с. 6кВ	Т2 1000 кВА	ТП-18 (РП) ТОО СИБИРЬ «Иновариум-Трастстрой» ИП Романов А.В. ТП-46	ТП-19А АО ЕВРАЗ ЗСМК

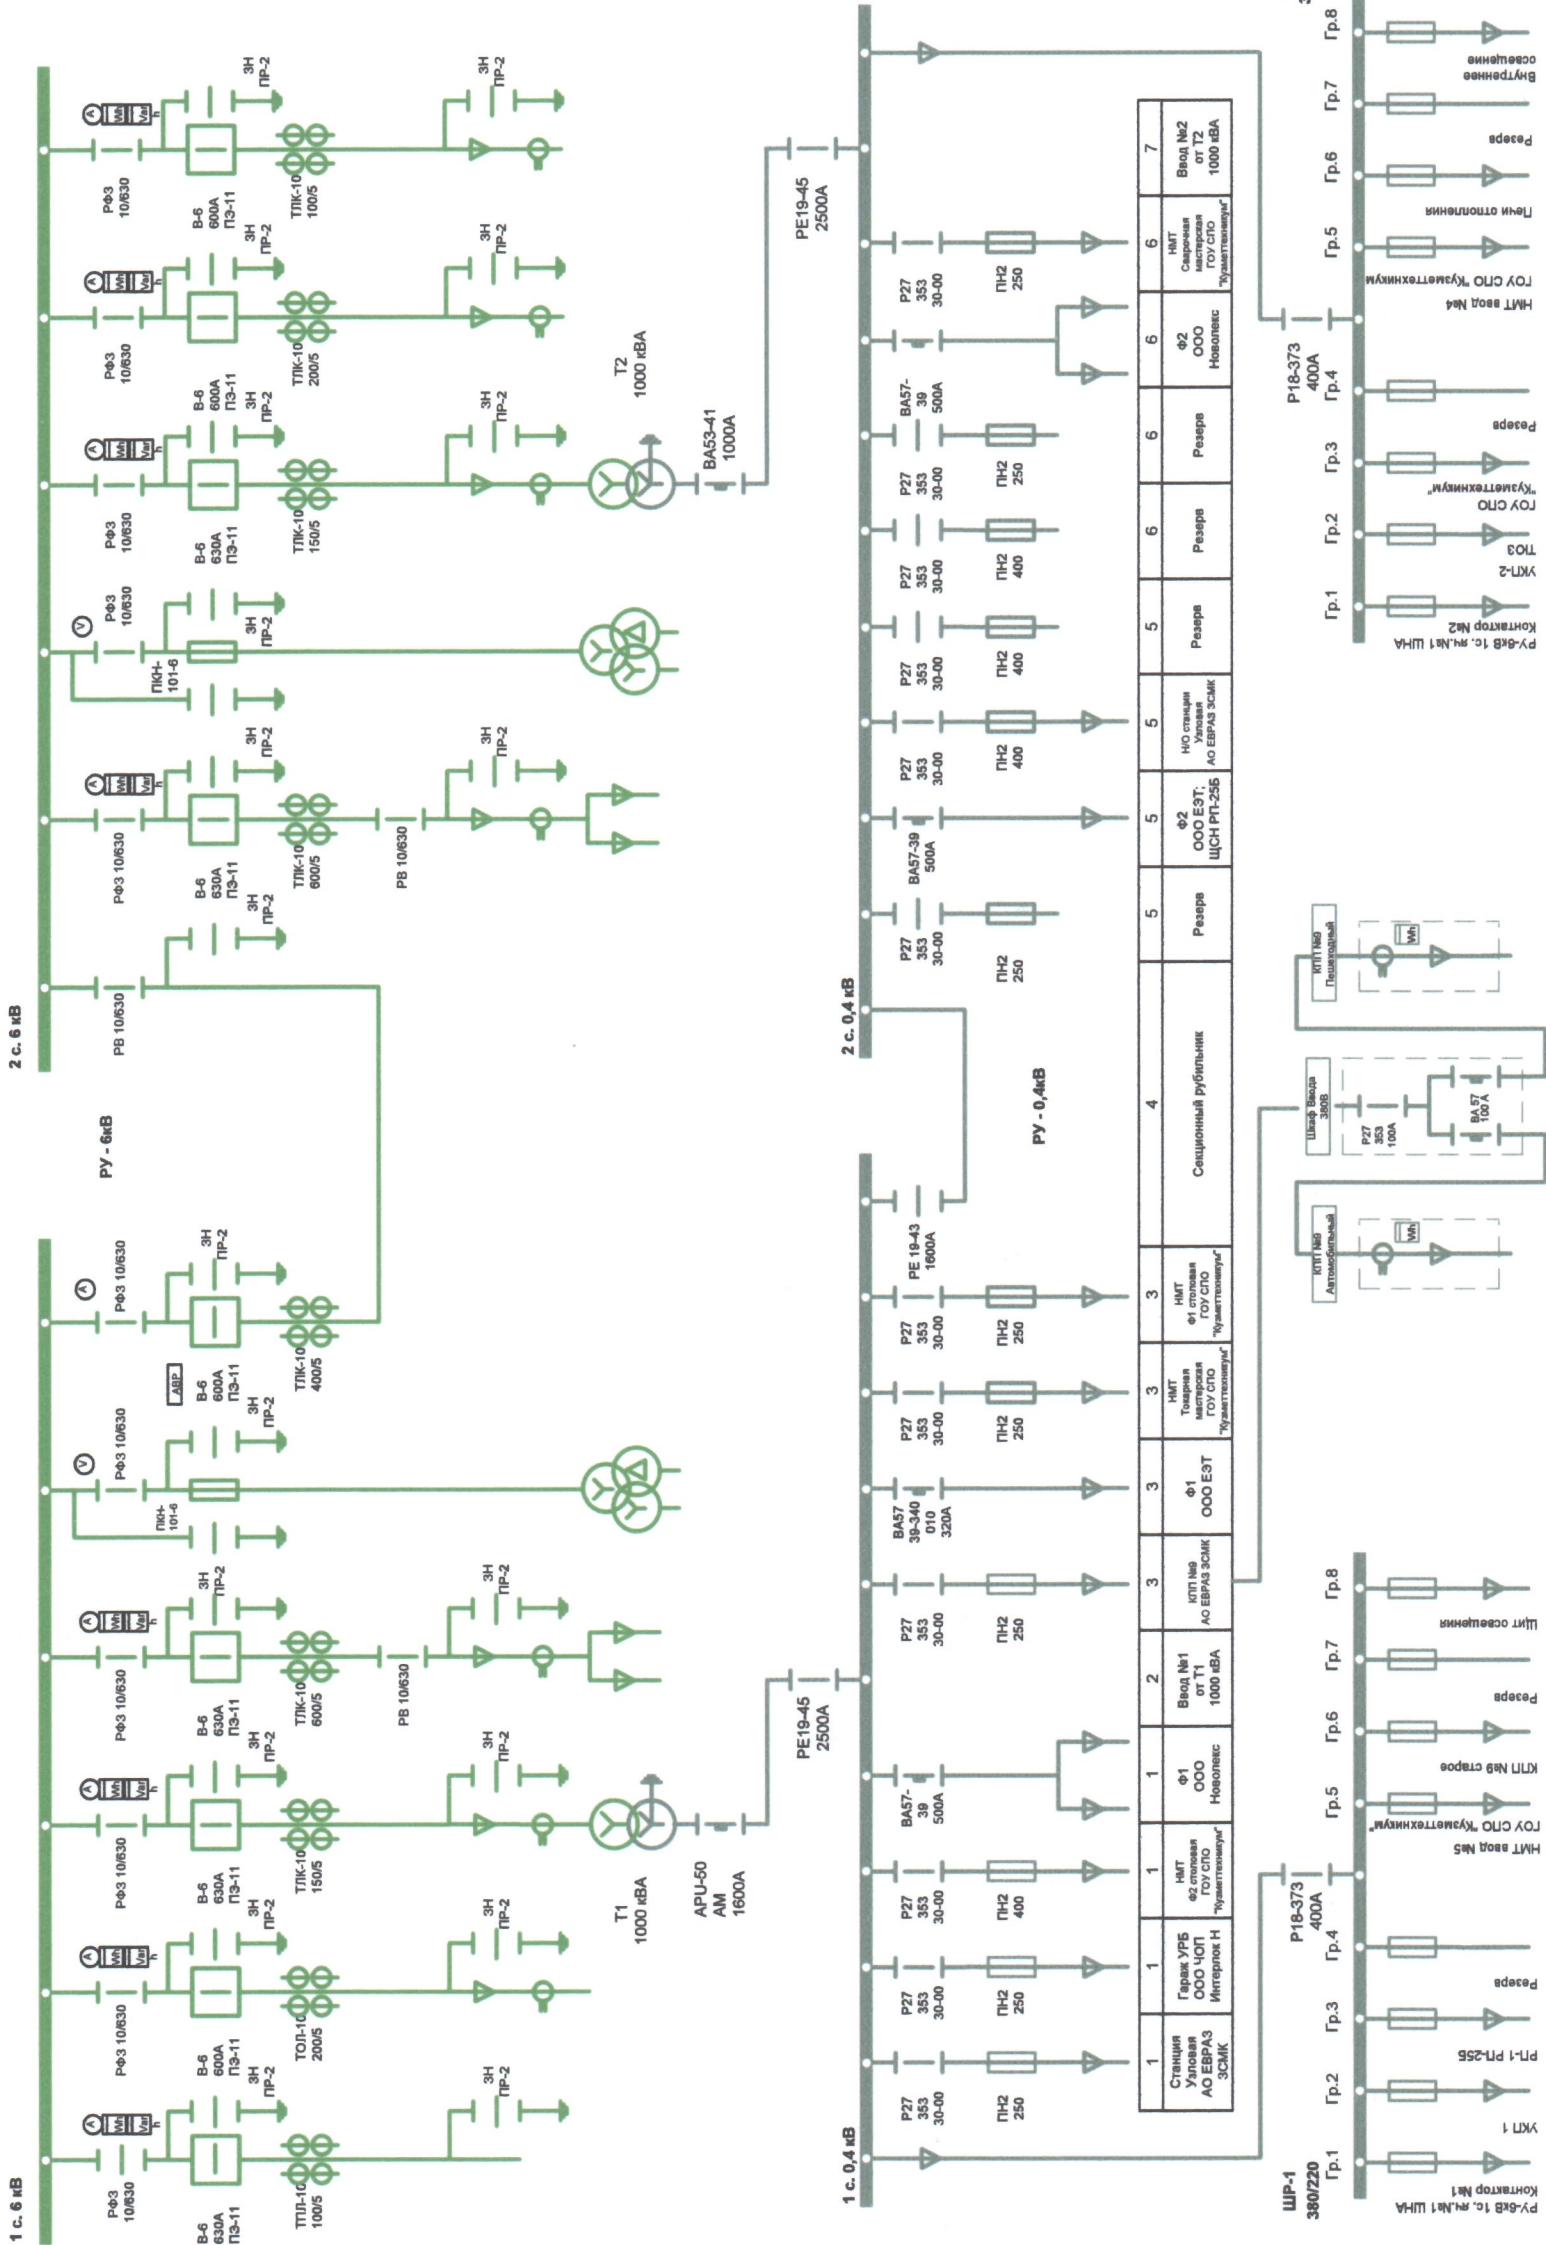

Должность		Ф.И.О.	Подпись	Дата
Утвердил				
Технический директор ООО ЕвразЭнергоТранс		Н.Н. Апрышко		12.2023
Согласовано				
Начальник ЦСиП РП ООО ЕвразЭнергоТранс		О.И.Иванов		12.2023
Начальник ЦУС ООО ЕвразЭнергоТранс		С.Н. Иванов		12.2023
Заместитель технического директора по эксплуатации ООО ЕвразЭнергоТранс		Ю.В. Воронов		12.2023

Нормальная схема
электрических соединений
РП-ТП-11
на 2024 год
Вводится в действие с «28» 12.2023 (дата)
«28» 12.23 (дата)
«28» 12.23 (дата)
(дата, подпись)

ООО ЕвразЭнергоТранс